

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA**

**LP-INE-023/2020**

**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN  
MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE  
PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE  
ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA**

**ACTA DE REANUDACIÓN DE  
JUNTA DE ACLARACIONES**

**16 DE OCTUBRE DE 2020**

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de reanudación de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-023/2020, para tratar los asuntos del siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Declaratoria oficial del acto de reanudación de junta de aclaraciones a la convocatoria de Licitación.
2. Repreguntas a las respuestas otorgadas, presentadas por los licitantes.
3. Firma electrónica del acta correspondiente a la reanudación de junta de aclaraciones.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.

### DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino en mi carácter de Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **18:00** horas del día **16** de **octubre** de **2020**, declaro formalmente abiertos los trabajos para reanudar el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica; No. LP-INE-023/2020, convocada para la **“Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución de energía (PDU) de 30 KVA”**.

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

**ACTA**

En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **18:00** horas del **16 de octubre de 2020**, se dio inicio a la reanudación de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó de manera electrónica a los servidores públicos, que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y hora previstos para llevar a cabo el acto de reanudación de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-023/2020. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se hizo del conocimiento de los asistentes que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción II segundo párrafo de las POBALINES y el numeral 6.1.3 fracción II de la convocatoria y siendo las **17:30 horas** de este mismo día, que fue el tiempo límite para recibir repreguntas a las respuestas otorgadas por parte del área requirente, quien preside informa que se recibieron repreguntas por parte del licitante que se enlista a continuación tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico CompralNE:-----

No.	Licitantes	Escrito de interés en participar	Número de Preguntas
1	Grupo Logisa, S.A. de C.V.	Sí	7
Total			<b>7</b>

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

Emisor	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
1 Grupo Logisa	16/10/2020 04:00 p. m.	Replanteamientos Logisa	16/10/2020 04:04 p. m.	16/10/2020 04:04 p. m.	16/10/2020 04:06 p. m.
2 INSELEC SA DE CV	14/10/2020 09:58 a. m.	MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPAR	14/10/2020 09:58 a. m.	14/10/2020 09:58 a. m.	14/10/2020 09:59 a. m.
3 Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A de C.V	14/10/2020 09:32 a. m.	Junta de Aclaraciones	14/10/2020 09:52 a. m.	14/10/2020 09:52 a. m.	14/10/2020 09:54 a. m.
4 Grupo Logisa	14/10/2020 09:00 a. m.	Junta de Aclaraciones	14/10/2020 09:47 a. m.	14/10/2020 09:47 a. m.	14/10/2020 09:48 a. m.
5 SAASA DE MINATITLAN	13/10/2020 08:46 p. m.	PREGUNTAS SAASA JA	14/10/2020 09:20 a. m.	14/10/2020 09:20 a. m.	14/10/2020 09:23 a. m.
6 IGSA S.A. DE C.V	13/10/2020 06:59 p. m.	PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	13/10/2020 08:16 p. m.	13/10/2020 08:16 p. m.	13/10/2020 08:19 p. m.
7 MIKROBYTE PUEBLA, SA DE CV	09/10/2020 09:05 a. m.	Interes en Participar	09/10/2020 10:10 a. m.	09/10/2020 10:10 a. m.	13/10/2020 08:13 p. m.
Total 7			Página 1 de 1		

En el acto se da respuesta a las repreguntas realizadas por el licitante mismas que forman parte de la presente acta como **Anexo 3 Repreguntas**.

En ese sentido y de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y en el último párrafo del artículo 40 del mismo, se dio respuesta a la totalidad de preguntas y repreguntas realizadas para el presente procedimiento, por parte del área técnica-requirente.

Por lo anterior y al no haber más solicitudes de aclaración para el presente acto quien preside informa que el **acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 23 de octubre de 2020 a las 12:00 horas, las proposiciones se presentarán a través del sistema electrónico CompralNE firmadas electrónicamente con una FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA VÁLIDA, generando los sobres que resguardan la confidencialidad de la información**.

De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO y el numeral 6.1.3 fracción III de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, junto con el **Anexo 3 Repreguntas**, así como la primera acta publicada para este procedimiento con el **Anexo 1 Modificaciones** y el **Anexo 2 Solicitud de Aclaraciones**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus ofertas técnicas y económicas.

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, dirección electrónica <http://www.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <http://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan a través de la realización del trabajo desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las **23:00 horas** del mismo día de su inicio. -----

**Por el Instituto Nacional Electoral:**

Nombre	Área que representa
<p align="center"><b>Mtra. Alma Olivia Campos Aquino</b></p> <p>El presente documento está firmado electrónicamente por la Jefa de Departamento de Licitaciones e Invitaciones, de la Subdirección de Adquisiciones, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>	<p align="center"><b>Dirección de Recursos Materiales y Servicios</b></p>

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 285132  
HASH:  
75483DF593F9E93694A7290F7BFC76E9BA06F59  
759092DA0ADB3158A856A888D

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

## **Anexo 3 Repreguntas**



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

**ANEXO 3  
Repreguntas**

Nombre del LICITANTE: Grupo Logisa, S.A. de C.V.							
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No.: LP-INE-023/2020.							
Relativa a: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución de energía (PDU) de 30 KVA.							
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	Anexo 2, solicitud de aclaraciones	Respuesta a la pregunta 12 de IGSA, S.A. de C.V.	¿La conexión de los tableros i-line se realizara en las zapatas del interruptor de salida del UPS o el gabinete de bypass cuenta con barras de cobre para conexión de salida?	Se precisa que el objetivo de la conexión del nuevo tablero i-line será conectarlo directamente en las zapatas del interruptor de salida del bypass de cada UPS, para reemplazar las derivaciones actuales; que son hacia 1 PDU de 100 KVA y un STS de servicios generales, en cada uno de los UPS.  Posteriormente se requiere derivar las cargas antes mencionadas, así como cada nuevo PDU de 30KVA, a partir de la salida de cada tablero i-line, considerando sus respectivos interruptores para que sean controlados de forma independiente.	¿Quién será el responsable de migrar las derivaciones que se encuentran conectadas en cada UPS hacia los tableros I-Line que se instalarán en el sótano?	Se precisa que el responsable de migrar las derivaciones que se encuentran conectadas en cada UPS hacia los tableros I-Line que se instalarán en el sótano, será el Licitante que resulte adjudicado, con acompañamiento de la empresa responsable del mantenimiento de los equipos UPS, para la supervisión.	DO-CECYRD
2	Anexo 2, solicitud de aclaraciones	Respuesta a la pregunta 12 de IGSA, S.A. de C.V.	¿La conexión de los tableros i-line se realizara en las zapatas del interruptor de salida del UPS o el gabinete de bypass cuenta con barras de cobre para conexión de salida?	Se precisa que el objetivo de la conexión del nuevo tablero i-line será conectarlo directamente en las zapatas del interruptor de salida del bypass de cada UPS, para reemplazar las derivaciones actuales; que son hacia 1 PDU de 100 KVA y un STS de servicios generales, en cada uno de los UPS.	Derivado de la respuesta anterior, si la responsabilidad es del licitante que oferte la partida 2, agradeceremos nos aclaren lo siguiente:  a. ¿Qué pasará si los alimentadores de las cargas que se tienen que migrar no son lo suficientemente largos	Se precisa que el Licitante que resulte adjudicado para la partida 2 deberá considerar el reemplazo de estos alimentadores, así como las adecuaciones necesarias.	DO-CECYRD

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

**ANEXO 3  
Repreguntas**

Nombre del LICITANTE: Grupo Logisa, S.A. de C.V.							
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No.: LP-INE-023/2020.							
Relativa a: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución de energía (PDU) de 30 KVA.							
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				Posteriormente se requiere derivar las cargas antes mencionadas, así como cada nuevo PDU de 30KVA, a partir de la salida de cada tablero i-line, considerando sus respectivos interruptores para que sean controlados de forma independiente.	para ser conectados al tablero I-Line?		
					b. ¿La convocante apoyará en todo momento al proveedor para realizar la migración, siendo responsable del apagado de las cargas correspondientes?	Es correcta su apreciación, durante la migración de circuitos, El Licitante que resulte adjudicado contará con el acompañamiento del personal del Instituto para el apagado de las cargas correspondientes.	
					c. ¿Qué tipo de canalización deberá considerarse?	Se deberá considerar tubería de pared gruesa	
3	Anexo 2, solicitud de aclaraciones	Respuesta a la pregunta 12 de IGSA, S.A. de C.V.	¿La conexión de los tableros i-line se realizara en las zapatas del interruptor de salida del UPS o el gabinete de bypass cuenta con barras de cobre para conexión de salida?	Se precisa que el objetivo de la conexión del nuevo tablero i-line será conectarlo directamente en las zapatas del interruptor de salida del bypass de cada UPS, para reemplazar las derivaciones actuales; que son hacia 1 PDU de 100 KVA y un STS de servicios generales, en cada uno de los UPS.  Posteriormente se requiere derivar las cargas antes mencionadas, así como cada nuevo PDU de 30KVA, a partir de la salida de cada tablero i-line, considerando sus respectivos interruptores para que sean controlados de forma independiente.	Se indica considerar los interruptores respectivos para que las cargas sean controladas de forma independiente. Por lo anterior, solicitamos a la convocante nos indique claramente de que capacidad son cada unos de los interruptores que se deberán instalar adicionales a los que corresponden a los PDU de 30 kVA solicitados, con la finalidad de poder cotizar.	Para cada UPS deberá considerar 1 interruptor de 100 KVA para el PDU, 30 KVA para el STS y 30 KVA para el nuevo PDU.	DO-CECYRD

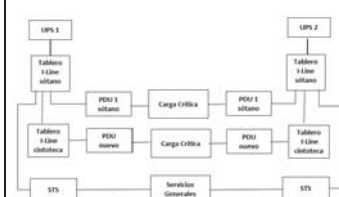
**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

**ANEXO 3  
Repreguntas**

Nombre del LICITANTE: Grupo Logisa, S.A. de C.V.							
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No.: LP-INE-023/2020.							
Relativa a: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución de energía (PDU) de 30 KVA.							
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta	Área que responde
4	Anexo 2, solicitud de aclaraciones	Respuesta a la pregunta 9 de Grupo Logisa, S.A. de C.V.	Entendemos que la traducción a la que se hace referencia en el caso de que alguna documentación técnica se encuentre en otro idioma, podrá ser únicamente de las partes que comprueben el cumplimiento de las características solicitadas ¿es correcto lo anterior?	Se precisa que para el caso de que la documentación técnica se encuentre en otro idioma, se presentará una traducción simple al español que muestre las características técnicas del equipo ofertado, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados por "El Instituto" en el Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la Convocatoria, numeral 9. Documentación Solicitada.	Debido a que la respuesta no es clara solicitamos nos indiquen si la traducción debe ser de todo el documento o solo de las partes donde se indiquen las características que comprueben el cumplimiento.	Se precisa que la traducción deberá ser de todo el documento.	DO-CECYRD
5	Anexo 2, solicitud de aclaraciones	Respuesta a la pregunta 11 de Grupo Logisa, S.A. de C.V.	¿El cableado que se coloque para alimentar desde el UPS a cada tablero I LINE solicitado deberá considerar solo la capacidad de 30 KVA o la capacidad total del tablero que es de 250 A?	Se precisa que el cableado que se coloque para alimentar desde el UPS a cada tablero i-line del sótano, deberá considerar una capacidad de 120KVA, toda vez que se realizará la migración de los circuitos actualmente conectados a la salida de cada UPS.  Ya que el objetivo de la conexión del nuevo tablero i-line será conectarlo directamente en las zapatas del interruptor de salida del bypass de cada UPS, para reemplazar las derivaciones	¿Se debe considerar que el tablero I-Line del sótano solo soporte 120 kVA o debe soportar 120 kVA existentes más los 30 kVA del PDU?	Se deberá considerar que el tablero I-Line del sótano soporte las cargas del PDU actual, servicios generales, así como la carga de 30 KVA del nuevo PDU.	DO-CECYRD

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

**ANEXO 3  
Repreguntas**

Nombre del LICITANTE: Grupo Logisa, S.A. de C.V.							
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No.: LP-INE-023/2020.							
Relativa a: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución de energía (PDU) de 30 KVA.							
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>actuales; que son hacia 1 PDU de 100 KVA y un STS de servicios generales, en cada uno de los UPS.</p> <p>Posteriormente se requiere derivar las cargas antes mencionadas, así como cada nuevo PDU de 30KVA, a partir de la salida de cada tablero i-line, considerando sus respectivos interruptores para que sean controlados de forma independiente.</p>			
6	Anexo 2, solicitud de aclaraciones	Respuesta a la pregunta 13 de Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.	<p><b>Partida 2, Equipos PDU</b></p> <p>13.- Proporcionar diagrama unifilar del ups aguas arriba y aguas abajo.</p>	<p>No se acepta su solicitud, se precisa que el diagrama unifilar se dispondrá al Licitante que resulte adjudicado.</p>	<p>Entendemos que un diagrama unifilar solo se le podrá entregar al licitante adjudicado, sin embargo, agradeceremos a la convocante el proporcionarnos un diagrama a bloques para entender como deberán quedar finalmente repartidas las cargas en cada tablero, ya que el diagrama a bloques (Diagrama 1) que se muestra en la página 57 de 92 para la partida 2 no concuerda con lo solicitado en las respuestas otorgadas</p>	<p>Se acepta su solicitud, se proporciona el diagrama a bloques.</p> 	DO-CECYRD

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-023/2020, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO IN ROW Y DOS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) DE 30 KVA.**

**ANEXO 3  
Repreguntas**

Nombre del LICITANTE: <b>Grupo Logisa, S.A. de C.V.</b>							
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No.: <b>LP-INE-023/2020.</b>							
Relativa a: <b>Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de dos equipos de aire acondicionado de precisión tipo In Row y dos unidades de distribución de energía (PDU) de 30 KVA.</b>							
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta	Área que responde
					¿se acepta nuestra solicitud?		
7	Anexo 2, solicitud de aclaraciones	Respuesta a la pregunta 14 de Servicios Electromecánicos Aplicados, S.A. de C.V.	<p><b>Partida 2, Equipos PDU</b></p> <p>14.- Se menciona electroducto para distribución en cintoteca, si es correcto o se refiere solo a ducto cableado para nemas.</p>	Se precisa que se solicita electroducto de distribución para nemas en el área de cintoteca, el cual deberá cumplir con las especificaciones solicitadas en el Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la Convocatoria, numeral 3. Especificaciones técnicas requeridas, y atendiendo a la configuración indicada en el Diagrama 2: Colocación de PDUS y distribución de cargas futuras (Racks) del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la Convocatoria, numeral 4 Requerimientos para la instalación, configuración y puesta en marcha de dos PDU de 30KVA.	Se ratifica que el electroducto deberá atender la configuración indicada en el Diagrama 2. En dicho diagrama se observa que cada rama (roja y verde), se dividen en dos secciones ¿se podrá ofertar un electroducto que conste de una sola sección por rama, siempre y cuando cumpla con el numero y tipo de conexiones solicitadas para cada rack?	No se acepta su propuesta, se deberá apegar a la configuración indicada en el Diagrama 2: Colocación de PDUS y distribución de cargas futuras (Racks) del Anexo 1. Especificaciones Técnicas de la Convocatoria, numeral 4 Requerimientos para la instalación, configuración y puesta en marcha de dos PDU de 30KVA.	DO-CECYRD

-----FIN DEL TEXTO-----

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX  
MANUEL  
AC: Autoridad Certificadora del Instituto  
Nacional Electoral  
ID: 285108  
HASH:  
922A4B4D362EF28DA601F71A24E460B85FF7850  
182A46F94FB69844E7E46347E