

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA

No. LP-INE-055/2022

**“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO
DOCUMENTAL (CECYRD)”**

ACTA DE FALLO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

En este acto se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Número LP-INE-055/2022 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Verificación del Sistema Electrónico CompralNE, Listado de Proveedores y Contratistas Sancionados emitido por la Secretaría de la Función Pública e Informe del contenido de los documentos que contienen el análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, de la evaluación técnica y de la evaluación económica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita, Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **9:30 horas** del día **29 de septiembre de 2022**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la **Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Número LP-INE-055/2022**, convocada para la “**Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)**”.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ACTA

En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:30 horas** del día **29 de septiembre de 2022**, se dio inicio con la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. inciso a) de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, asistiendo la servidora pública, cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-055/2022. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente (en lo sucesivo las POBALINES), este acto es presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.-----

Con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. -----

Como **segundo punto** del orden del día, se procedió a ingresar al **expediente** identificado con el **número 4516** del Sistema Electrónico CompralNE, correspondiente al procedimiento de la **Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Número LP-INE-055/2022**. -----

Acto seguido, se advirtió que en el **expediente número 4516** del Sistema Electrónico CompralNE, se entregaron **2 (dos) proposiciones** a nombre de los siguientes licitantes: -----

Proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico CompralNE	Licitantes
1	Cleverit, S.A. de C.V.
2	IEMBK, S.A. DE C.V.

Procediendo al efecto a verificar que los documentos que identifican a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (administrativa-legal), así como la oferta técnica y la oferta económica hayan sido firmadas con una firma electrónica avanzada válida por dichos licitantes.-----

Derivado de lo anterior, se hace constar que a través del Sistema Electrónico CompralNE, se entregaron **2 (dos) proposiciones** a nombre de los licitantes que se enlistan a continuación; advirtiéndose que la firma con la que presentaron los archivos correspondientes al Sobre

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

administrativo-legal, Sobre técnico y Sobre económico, contienen una firma electrónica avanzada válida respectivamente. -----

Resultado obtenido de las proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico CompraINE -----

Proposiciones entregadas a través del Sistema Electrónico CompraINE	Licitantes	Resultado obtenido del Sistema Electrónico CompraINE
1	Cleverit, S.A. de C.V.	Archivos con Firma Electrónica Avanzada Válida
2	IEMBK, S.A. DE C.V.	Archivos con Firma Electrónica Avanzada Válida

También se verificó que los licitantes participantes no se encuentran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de hoy, que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados y que, de la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. -----

Licitantes que no se encuentran inhabilitados de acuerdo al listado que emite la Secretaría de la Función Pública -----

Licitantes
Cleverit, S.A. de C.V.
IEMBK, S.A. DE C.V.

Asimismo, se da lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (administrativa-legal), así como de la evaluación técnica y de la evaluación económica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos: -----

Análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la convocatoria (Sobre administrativo-legal) -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalado** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios**, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, **verificando** que los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLIERON** con los **requisitos administrativos y legales solicitados** en el **numeral 4.1. de la convocatoria**; tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los**

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria”, y que forma parte integral de la presente acta. -----

Licitantes que **SÍ CUMPLIERON** con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Licitantes
Cleverit, S.A. de C.V.
IEMBK, S.A. DE C.V.

Evaluación técnica (Sobre técnico) -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **Área Técnica - Requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través del **Servidor Público: Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD**; quien en términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, elaboró las especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación del servicio, materia del presente procedimiento de contratación, así como la evaluación a las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes; informando mediante los **Oficios Números CPT/DO-CECYRD/1200/2022 y CPT/DO-CECYRD/1207/2022**, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta. -----

Oferta que **NO CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** -----

De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el **Área Técnica revisó, verificó y validó**, que la proposición presentada por el licitante que se lista a continuación, **NO CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** para la **partida única**, con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Oferta que **NO CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** para la partida única -----

Licitante
IEMBK, S.A. DE C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

Oferta que SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE -----

De conformidad con la fracción II del artículo 45 del REGLAMENTO, así como el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el **Área Técnica revisó, verificó y validó**, que la proposición presentada por el licitante que se lista a continuación, **SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** para la **partida única**, con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Oferta que SÍ CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE para la partida única -----

Licitante
Cleverit, S.A. de C.V.

Oferta DESECHADA TÉCNICAMENTE -----

Derivado del resultado obtenido de la **evaluación técnica revisada, verificada y validada** por el **área técnica**, se desprende que la proposición presentada por el licitante que se lista a continuación, **NO CUMPLIÓ TÉCNICAMENTE** para la **partida única** con lo solicitado en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 2. segundo párrafo, 4.2. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHA** la proposición del licitante listado, por las razones que se detallan en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Oferta DESECHADA TÉCNICAMENTE para la partida única -----

Licitante
IEMBK, S.A. DE C.V.

Evaluación económica (Sobre económico) -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.2. “**Criterio de evaluación económica**” de la convocatoria, la evaluación económica fue **realizada** para la **partida única**, por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalada** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios**, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, **verificando** el resultado desglosado de la oferta económica del licitante que resultó susceptible de evaluarse económicamente, a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo** denominado “**Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

económicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Precios Aceptables -----

Como resultado del análisis de precios realizado, respecto de la oferta económica del licitante **Cleverit, S.A. de C.V.** que resultó susceptible de evaluarse económicamente, se **verificó** que el **Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal)**, para la **partida única**, resultó ser un **Precio Aceptable**; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 68 fracción II de las POBALINES, tal y como se detalla en el **Anexo 3** denominado “Análisis de Precios No Aceptables”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Oferta económica cuyo, Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal), para la partida única, resultó ser un Precio Aceptable -----

Licitante
Cleverit, S.A. de C.V.

Adjudicación del contrato -----

De conformidad con la fracción II del artículo 44 y la fracción IV del artículo 45 del REGLAMENTO, así como lo señalado en el numeral 5.3. de la convocatoria, el **Instituto Nacional Electoral adjudica el contrato** para la **partida única**, al licitante **Cleverit, S.A. de C.V.**; asimismo y derivado del análisis de precios no aceptables realizado, se desprende que el **Monto Total ofertado antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal)**, para la **partida única**, resultó ser un **Precio Aceptable**; sin embargo, los 2 conceptos ofertados resultaron ser **precios no aceptables**; por lo que en ese sentido, y considerando lo establecido en el numeral 4.3. relativo al **Contenido de la oferta económica (sobre económico)** y el **Anexo 6** relativo a la **Oferta Económica** de la convocatoria, que refirieron entre otras cosas lo siguiente:-----

“En caso de que el Monto total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicará hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.” -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

En ese contexto, se **adjudica** el **contrato** para la **partida única**, considerando el Análisis de Precios No Aceptables de la Oferta Presentada que Cumple Técnicamente con base en la Investigación de Mercado, por un **Monto Total antes del Impuesto al Valor Agregado (Subtotal)** de \$ **3,661,836.61 (Tres Millones seiscientos sesenta y un mil ochocientos treinta y seis pesos 61/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en los **Anexos** denominados: **Anexo 4 “Evaluación Económica (conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)”**, **Anexo A “Precios Adjudicados de conformidad con la evaluación económica realizada en términos del Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral”** y **Anexo 5 “Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado”**, y que forman parte integral de la presente acta. -----

Lo anterior, en virtud de que la oferta presentada para la **partida única** por el licitante **Cleverit, S.A. de C.V.**, **resultó solvente**, porque cumple con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la vigencia del contrato será como se señaló en el numeral 1.3. de la convocatoria (página 14 de 88). -----

Derivado de la emisión del fallo y en atención a lo señalado en la fracción V del artículo 45 del REGLAMENTO y el artículo 117 de las POBALINES, con la finalidad de elaborar el contrato, se requiere al **representante legal** del **licitante adjudicado Cleverit, S.A. de C.V.**, para la **partida única**, enviar a más tardar al día hábil siguiente de la presente notificación, a los correos electrónicos: luis.padilla@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx; la documentación señalada en el **numeral 7.1.** denominado **“Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales”**, **numeral 7.1.1. “Documentación que deberá entregar el Licitante que resulte adjudicado”**, de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, con excepción de lo solicitado en los **incisos B) y C)** de dicho numeral, documentos que deberán presentarse por la misma vía, a más tardar previo a la firma del contrato correspondiente. -----

Además, el licitante adjudicado por conducto de su representante legal, deberá presentar en la fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa del contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, la documentación original, para su cotejo.-----

Asimismo, el día **13 de octubre de 2022**, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el inicio de la firma electrónica del contrato por parte de los servidores públicos señalados en la fracción VI del artículo 117 de las POBALINES, debiendo presentarse el representante legal del licitante adjudicado, el día **14 de octubre de 2022**, a las **14:00 horas**, a firmar autógrafamente el contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

Para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica, el licitante adjudicado deberá realizar el procedimiento señalado en el **numeral 7.1.2** denominado **“Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica”** de la convocatoria, atendiendo el formato señalado en el **Anexo 9** denominado **“Solicitud de expedición de Certificado Digital de usuarios externos”**, y la documentación señalada en el numeral de referencia de la convocatoria, deberá ser enviada a más tardar a las **18:00 horas del día 7 de octubre de 2022**, en caso de no enviar la documentación el día y hora antes señalado; se deberá presentar el día **14 de octubre de 2022**, a las **14:00 horas**, a firmar autógrafamente el contrato, en las instalaciones del Departamento de Contratos, de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México.-----

Haciendo énfasis de que queda prohibida la Subcontratación de Personal, en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. -----

De conformidad con lo preceptuado en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo 58 del REGLAMENTO, así como los artículos 123 y 127 de las POBALINES, el **licitante adjudicado** para la **partida única**, deberá **enviar** a los correos electrónicos: luis.padilla@ine.mx, alonso.rodriquez@ine.mx y alejandro.garciav@ine.mx; la **garantía de cumplimiento del contrato**, por la cantidad correspondiente al **15% (quince por ciento)** del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el día **24 de octubre de 2022**; misma que será en **Pesos Mexicanos** y a **nombre del Instituto Nacional Electoral**. ----

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y validación por parte del Área Técnica, de las evaluaciones técnicas que realizó a las proposiciones presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, así como las respuestas otorgadas a los cuestionamientos realizados por los licitantes en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación. -----

En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> así como en la página del Sistema Electrónico CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx> en el apartado denominado “Consulta los procedimientos vigentes y concluidos” en “En seguimiento y concluidos”, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020 con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan a través del trabajo desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----

La emisión del presente fallo no implica responsabilidad alguna para la **Subdirectora de Adquisiciones**, respecto de la **evaluación técnica realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **área técnica – requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través del **Servidor Público: Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD**; y que fuera remitida mediante **Oficios Números CPT/DO-CECYRD/1200/2022 y CPT/DO-CECYRD/1207/2022**, en los que se detallaron el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2** denominado **“Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)”**, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación; ya que conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, el área técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas de los bienes y la prestación del servicio a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que el área técnica - requirente es la única responsable de la evaluación efectuada a las ofertas técnicas, como lo dispone el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las **14:30 horas** del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

**MTRA. ALMA OLIVIA CAMPOS AQUINO
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES**

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1454036
HASH:
FEC8D0CF998FCD2808991C305B41697437049E6F79D207
5D78D9ACDBCEE6ED72

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1454036
HASH:
FEC8D0CF998FCD2808991C305B41697437049E6F79D207
5D78D9ACDBCEE6ED72

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1454036
HASH:
FEC8D0CF998FCD2808991C305B41697437049E6F79D207
5D78D9ACDBCEE6ED72

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANEXO 1

Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral **4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** de la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalado** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación** de los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**, informando el resultado desglosado, documento que se adjunta y forma parte del presente **Anexo 1** -----

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-055/2022

“ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL CENTRO DE COMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

29-septiembre-2022

Licitantes	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	Identificación Oficial Vigente	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Participación Conjunta
	Anexo 2		Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"	Anexo 4	Anexo 5	
	4.1. inciso a)		4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)	
Cleverit, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 2/11 y 3/11)	Sí cumple (folio 3/11)	Sí cumple (folio 4/11)	Sí cumple (folio 5/11)	Sí cumple (folio 6/11)	Sí cumple (folio 7/11)	Sí cumple (folio 8/11)	No aplica
IEMBK, S.A. DE C.V.	Sí cumple (folio 2)	Sí cumple (folio 3)	Sí cumple (folio 4)	Sí cumple (folio 5)	Sí cumple (folio 6)	Sí cumple (folio 7)	Sí cumple (folio 8)	Presenta escrito en el que manifiesta que no participan de manera conjunta (folio 9)

Servidores Públicos

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los referidos licitantes, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-055/2022 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANEXO 2

Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)

Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue realizada, verificada y validada para la **partida única**, por el **área técnica – requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones del CECYRD** de la **Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores**, a través del **Servidor Público: Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel, Director de Operaciones del CECYRD**, en su **carácter de Área Técnica**, informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mediante los **Oficios Números CPT/DO-CECYRD/1200/2022 y CPT/DO-CECYRD/1207/2022**, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo 2** -----

Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1200/2022

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., a 26 de septiembre de 2022

Asunto: Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica
No. LP-INE-055/2022
Criterio de evaluación binario.

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones
P r e s e n t e

De conformidad con el oficio No. **INE/DEA/DRMS/SA/DLI/082/2022** en relación con la **Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-055/2022**, para la **“adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)”** y de conformidad con lo previsto en los **artículos 43 y 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (Reglamento), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (Pobalines)**, mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 **“Criterios de evaluación técnica”** de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación **Binario**, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente:

Licitante:	Partida	Cumplimiento del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” Cumple / no cumple
Cleverit, S.A. de C.V.	Única	Si Cumple
IEMBK, S.A. DE C.V.	Única	No Cumple

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel
Director

C.c.e. Mtro. Alejandro Andrade Jaimes.- Coordinador de Procesos Tecnológicos.- Presente.- alejandro.andrade@ine.mx
Lic. Dulce María Esquerro Salazar.- Directora de Administración y Gestión.- Presente.- dulce.esquerro@ine.mx
Ing. Dora María Ortega Rocha.- Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo.- Presente.- dora.ortega@ine.mx
Lic. Rosa Elena Martínez Chávez.- Subdirectora de Suministros y Servicios.- Presente.- rosa.martinez@ine.mx
Lic. María de la Luz González Barba.- Jefa de Departamento de Enlace Administrativo del CECYRD.- Presente.- luz.gonzalez@ine.mx
Lic. Laura Campos Ochoa.- Jefa de Departamento de Vinculación Interinstitucional.- Presente.- laura.campos@ine.mx

FMBC/DMOR/mafmm

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1446784
HASH:
45E849AD0A11555407148AE68B5EF523D042B9FE451C9D
97293BF06EB21D2FF9

Oficio No. CPT/DO-CECYRD/1207/2022

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., a 27 de septiembre de 2022

Asunto: Alcance a Oficio CPT/DO-CECYRD/1200/2022. Evaluación Técnica congruencia con oferta económica - Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-055/2022.

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones
P r e s e n t e

En alcance a mi Similar No. **CPT/DO-CECYRD/1200/2022** con el cual se dio respuesta a la solicitud interpuesta mediante Oficio **INE/DEA/DRMS/SA/DLI/082/2022**, relativa a la evaluación técnica de las proposiciones presentadas por los participantes en la *Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-055/2022*, para la *“adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)”*.

Al respecto, en cuanto al pronunciamiento solicitado relativo a:

“... Aunado a lo anterior, se solicita su pronunciamiento respecto al cumplimiento técnico de la información señalada en el Anexo 6 Oferta Económica, considerando que debe ser congruente con lo asentado en la propuesta técnica”.

Me permito hacer de su conocimiento que la información señalada en el *Anexo 6 “Oferta Económica”*, por los licitantes **Cleverit, S.A. de C.V.** y **IEMBK, S.A. de C.V.**, es congruente con lo asentado en sus respectivas propuestas técnicas; precisando que, como se comunicó en el Oficio **CPT/DO-CECYRD/1200/2022**, la propuesta técnica de **IEMBK, S.A. de C.V.** no cumple técnicamente con el *Anexo 1 “Especificaciones técnicas”* de la Convocatoria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel
Director

C.c.e. Mtro. Alejandro Andrade Jaimes.- Coordinador de Procesos Tecnológicos.- Presente.- alejandro.andrade@ine.mx
Lic. Dulce María Esquerro Salazar.- Directora de Administración y Gestión.- Presente.- dulce.esquerro@ine.mx
Ing. Dora María Ortega Rocha.- Subdirectora de Administración de Centros de Cómputo.- Presente.- dora.ortega@ine.mx
Lic. Rosa Elena Martínez Chávez.- Subdirectora de Suministros y Servicios.- Presente.- rosa.martinez@ine.mx
Lic. María de la Luz González Barba.- Jefa de Departamento de Enlace Administrativo del CECYRD.- Presente.- luz.gonzalez@ine.mx
Lic. Laura Campos Ochoa.- Jefa de Departamento de Vinculación Interinstitucional.- Presente.- laura.campos@ine.mx

FMBC/DMOR/MLGB

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1449001
HASH:
9072E663BB25CD3FCC629BA4389C4AC4C5C393E2A2F30D
AD0608B54C1AF20FB2

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Especificaciones técnicas requeridas. Edificio de Resguardo Documental.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema de detección de incendios, cumpliendo con los siguientes requerimientos mínimos:</p> <p>Detectores multicriterio de humo y temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Detector multicriterio de humo y temperatura, de tipo óptico (fototérmico), que no sea iónico ni de tipo láser. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 157 y 216</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Los detectores serán analógicos, de modo que cada uno tenga un código único en el sistema. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 157 y 216</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán permitir ubicar de manera precisa el detector que inicie la alarma. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 157 y 216</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán contar con una base individual para cada detector. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 161 y 220</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberán colocarse detectores en cada zona, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 4	
<ul style="list-style-type: none"> Se ubicarán en zonas de paso comunes del CCP. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 4	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 24 VCD 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 158 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de humedad de operación de 10% - 93% 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 158 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura de operación -20°C +60°C 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
				055-2022 Página 158 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con certificados UL y ULC 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 157 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Base con aislador 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 161 y 220	
Módulos de estación manual. <ul style="list-style-type: none"> Accionamiento simple (jalar palanca). 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Con módulo de monitoreo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 168 y 169	
<ul style="list-style-type: none"> LED indicador de estado. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
				Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Con llave para restablecimiento. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Alarma audible. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 172 y 231	
Alarmas audio visible para pared <ul style="list-style-type: none"> Cuadrada, color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo estroboscópica. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Intensidad de sonido seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo de candelas seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
Alarma visible. <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 181 y 228	
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Sirenas. <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243	
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243	
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 5	
<p>Edificio de Gobierno.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema de detección de incendios, cumpliendo con los siguientes requerimientos mínimos:</p> <p>Detectores multicriterio de humo y temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Detector multicriterio de humo y temperatura, de tipo óptico (fototérmico), que no sea iónico ni de tipo láser. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 157 y 216	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Los detectores serán analógicos, de modo que cada uno tenga un código único en el sistema. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 157, 216 y 217	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán permitir ubicar de manera precisa el detector que inicie la alarma. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 216	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán contar con una base individual para cada detector. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 161 y 220	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán colocarse detectores en cada zona, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 168 y 169	
<ul style="list-style-type: none"> Se ubicarán en zonas de paso comunes del CCP. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 168 y 169	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 24 VCD 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 158 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de humedad de operación de 10% - 93% 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 158 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura de operación -20°C +60°C 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 158 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con certificados UL y ULC 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 157 y 216	
<ul style="list-style-type: none"> Base con aislador 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 161 y 220	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Alarmas audio visible para pared. <ul style="list-style-type: none"> Cuadrada, color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo estroboscópica. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Intensidad de sonido seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo de candelas seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
Alarma visible. <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 181 y 228	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	
Sirenas. <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243	
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.</p> <p>“El Licitante” deberá señalar en su propuesta técnica que, para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de detección de incendios, se cumple con cada una de las especificaciones señaladas, y en su caso, deberá resaltar aquellas que son diferentes, pero que cumplen con la función requerida, considerando siempre que sus características deberán ser superiores a las establecidas en el presente anexo.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 5	
<p>Cuarto de máquinas.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema de incendios, cumpliendo con los siguientes requerimientos mínimos:</p> <p>Detectores temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Detector de temperatura, de tipo óptico (fototérmico), que no sea iónico ni de tipo láser. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 159 y 218	
<ul style="list-style-type: none"> Los detectores serán analógicos, de modo que cada uno tenga un código único en el sistema. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
				Página 159 y 218	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán permitir ubicar de manera precisa el detector que inicie la alarma. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 218	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán contar con una base individual para cada detector. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 161 y 220	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán colocarse detectores en cada zona, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 168 y 169	
<ul style="list-style-type: none"> Se ubicarán en zonas de paso comunes del CCP. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 168 y 169	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 24 VCD 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
				055-2022 Página 159 y 218	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de humedad de operación de 10% - 93% 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 159 y 218	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura de operación -20°C +60°C 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 159 y 218	
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con certificados UL y ULC 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 160 y 219	
<ul style="list-style-type: none"> Base con aislador 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 161 y 220	
Módulos de estación manual. <ul style="list-style-type: none"> Accionamiento simple (jalar palanca). 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
				Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Con módulo de monitoreo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 168 y 169	
<ul style="list-style-type: none"> LED indicador de estado. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Con llave para restablecimiento. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 170 y 229	
<ul style="list-style-type: none"> Alarma audible. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 172 y 231	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Alarmas audio visible para pared <ul style="list-style-type: none"> Cuadrada, color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo estroboscópica. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Intensidad de sonido seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo de candelas seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 174 y 233	
Alarma visible. <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 181 y 228	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	
Sirenas. <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243	
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243	
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 6	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Caseta de vigilancia principal de CECYRD.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de un tablero repetidor para el sistema de detección y extinción de incendios.</p> <p>Panel repetidor de monitoreo de alarmas conectado al panel central</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatible con el panel central actual Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 135 y 194	
<ul style="list-style-type: none"> Mostrar una señal óptica de alarma que localice la zona de detección 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 131 y 190	
<ul style="list-style-type: none"> Conectado en red con el panel central. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 135 194	
<p>Fuente de poder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con soporte en activo de al menos con capacidad de 10 minutos de respaldo en estado de alarma y de 24 horas en condiciones de stand by. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
				Página 8, 166 y 225	
Alarma visible. <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 181 y 228	
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 182 y 241	
Sirenas. <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

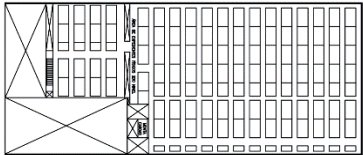
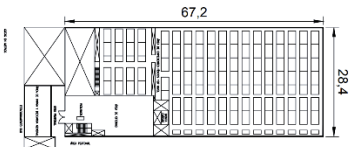
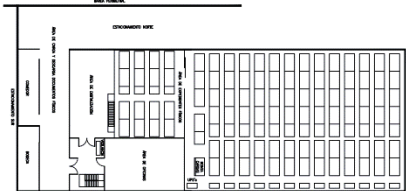
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal												
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 184 y 243													
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.</p> <p>Especificaciones técnicas requeridas para la instalación.</p> <p>Áreas de instalación del sistema de detección de incendios en el edificio de resguardo documental.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de los siguientes componentes de un sistema de detección de incendios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detector multicriterio de humo y temperatura</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>Estaciones manuales</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sirenas con estrobo</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Alarma visible</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Detector multicriterio de humo y temperatura	189	Estaciones manuales	15	Sirenas con estrobo	15	Alarma visible	3	Sirenas	3		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 9	
Componente	Total																
Detector multicriterio de humo y temperatura	189																
Estaciones manuales	15																
Sirenas con estrobo	15																
Alarma visible	3																
Sirenas	3																

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Asimismo “El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica la instalación de los componentes en las siguientes áreas:</p>  <p>Figura 1: nivel 1</p>  <p>Figura 2: Planta baja</p>  <p>Figura 3: Sótano</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 9 y 10</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

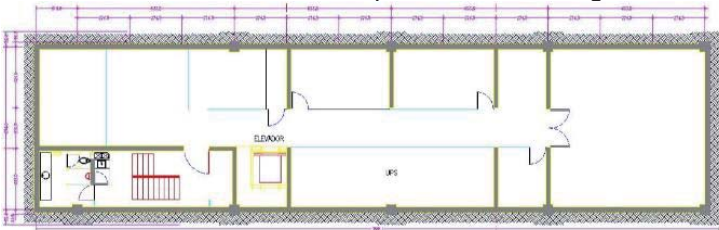
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar y plasmar en su propuesta técnica lo siguiente: Para la instalación del sistema de detección de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El suministro del cableado, tubería, soportes y accesorios necesarios para la instalación y conexión del sistema de detección de incendios deberá ser nuevo. • El suministro de un sistema de detección de incendios, tomando en cuenta que las áreas a proteger son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Edificio de Resguardo Documental <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivel 1 ▪ Planta baja ▪ Sotano • La colocación de los detectores, sin obstrucciones que impidan su correcta operación. • La configuración de los detectores de humo en el panel central mediante zonas cruzadas, con el fin de prevenir falsas alarmas. • Deberán colocarse detectores en cada zona o espacio a proteger, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio • Deberá considerar que los componentes a suministrar se conectarán al panel central ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 10	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

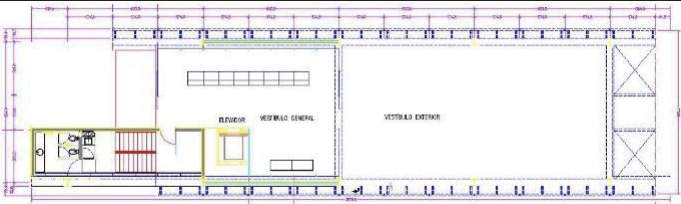
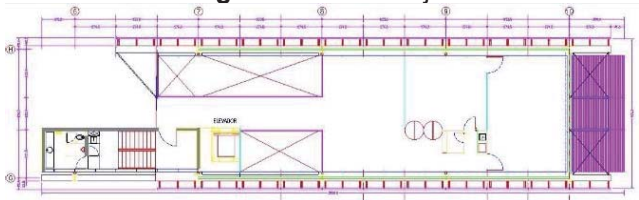
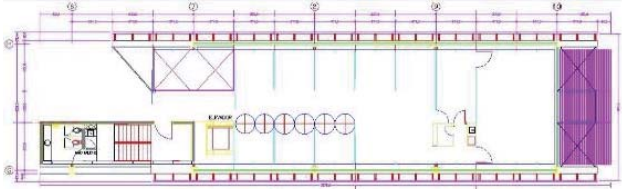
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal												
<p>Área de instalación del sistema de detección de incendios en el Edificio de Gobierno.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de los siguientes componentes de un sistema de detección de incendios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detector multicriterio de humo y temperatura</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Estaciones manuales</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sirenas con estrobo</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Alarma visible</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Detector multicriterio de humo y temperatura	66	Estaciones manuales	15	Sirenas con estrobo	15	Alarma visible	3	Sirenas	3		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 10	
Componente	Total																
Detector multicriterio de humo y temperatura	66																
Estaciones manuales	15																
Sirenas con estrobo	15																
Alarma visible	3																
Sirenas	3																
<p>Asimismo “El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica la instalación de los componentes en las siguientes áreas:</p>  <p>Figura 3: Sótano</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 10 a 13													

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

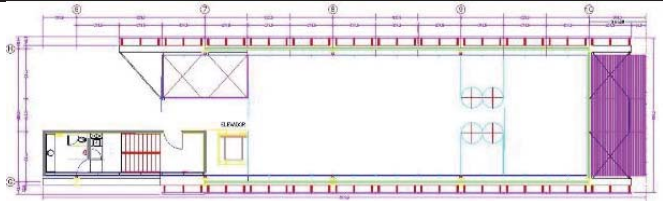
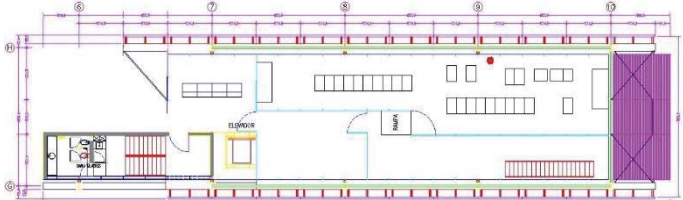
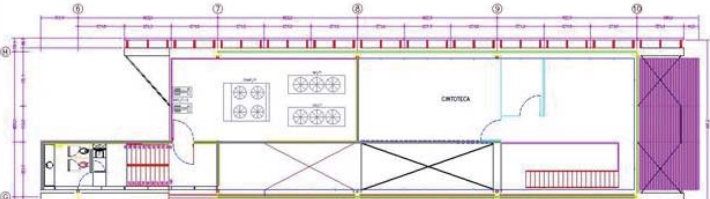
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 4: Planta baja</p>  <p>Figura 5: Piso 1</p>  <p>Figura 6: Piso 2</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 10 a 13</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 7: Piso 3</p>  <p>Figura 8: Piso 4</p>  <p>Figura 9: Piso 5</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 10 a 13</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar y plasmar en su propuesta técnica lo siguiente: Para la instalación del sistema de detección de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El suministro del cableado, tubería, soportes y accesorios necesarios para la instalación y conexión del sistema de detección de incendios deberá ser nuevo. • El suministro de un sistema de detección para el cual tomando en cuenta que las áreas a proteger son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Edificio de gobierno <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sótano ▪ Piso 1 ▪ Piso 2 ▪ Piso 3 ▪ Piso 4 ▪ Piso 5 • Deberán colocarse detectores en cada zona o espacio a proteger, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. • Deberá considerar que los componentes a suministrar se conectarán al panel central ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

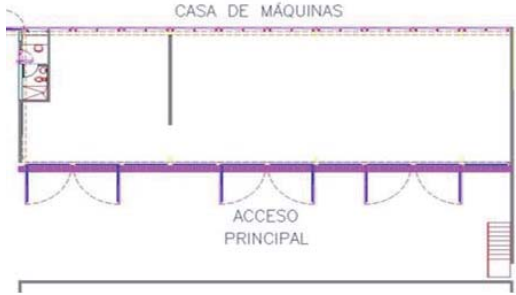
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal												
<p>“El Licitante”, previo a la presentación de su propuesta técnica, deberá visitar el inmueble dónde se realizará la instalación, a fin realizar un levantamiento de información, las condiciones para realizar la visita se encuentran detalladas en el apartado 9 del presente anexo. No se tomarán como válidas aquellas propuestas que se presenten sin haber cumplido con este requisito.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 13													
<p>Área de instalación del nuevo sistema de detección de incendios en el cuarto de máquinas.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de los siguientes componentes de un sistema de detección de incendios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detector multicriterio de humo y temperatura</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Estaciones manuales</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sirenas con estrobo</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Alarmas visibles</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Detector multicriterio de humo y temperatura	6	Estaciones manuales	5	Sirenas con estrobo	5	Alarmas visibles	1	Sirenas	1		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 13	
Componente	Total																
Detector multicriterio de humo y temperatura	6																
Estaciones manuales	5																
Sirenas con estrobo	5																
Alarmas visibles	1																
Sirenas	1																

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Asimismo “El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica la instalación de los componentes en las siguientes áreas:</p>  <p>Figura 10: cuarto de maquinas</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 13 y 14</p>	
<p>“El Licitante” deberá considerar y plasmar en su propuesta técnica lo siguiente:</p> <p>Para la instalación del sistema de detección y extinción de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El suministro del cableado, tubería, soportes y accesorios necesarios para la instalación y conexión del sistema de detección de incendios deberá ser nuevo. • La colocación de los detectores, sin obstrucciones que impidan su correcta operación. • La configuración de los detectores de humo en el panel mediante zonas cruzadas, con el fin de prevenir falsas alarmas. • Deberán colocarse detectores en cada zona o espacio 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 14</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal								
a proteger, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. <ul style="list-style-type: none"> Deberá considerar que los componentes a suministrar se conectarán al panel central ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 14									
Instalación de un panel repetidor en la caseta de vigilancia del CECYRD. “El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de un panel repetidor, alarmas visibles y sirenas en la caseta de vigilancia: <table border="1" data-bbox="142 1154 949 1321"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Panel repetidor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Alarmas visibles</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Panel repetidor	1	Alarmas visibles	1	Sirenas	1		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 14	
Componente	Total												
Panel repetidor	1												
Alarmas visibles	1												
Sirenas	1												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro, instalación y configuración de un panel repetidor de alarmas en la caseta de vigilancia del CECYRD.</p>  <p>Figura 11: caseta de vigilancia principal de cecyrd</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ubicación del panel repetidor de alarmas del sistema contra incendios será en el interior de la caseta principal de vigilancia, el gabinete del panel repetidor deberá contar con llave para su acceso. • La alimentación eléctrica de panel repetidor que se ubicará en la caseta de vigilancia deberá conectarse al sistema de energía ininterrumpida, en los tableros que indique el supervisor del contrato. • Deberá considerar que todos los componentes, materiales y accesorios requeridos deberán ser nuevos. • Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: desmontaje y 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 15</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Cleverit, S.A. DE C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>montaje de paneles de vidrio, plafón, huecos, demolición de muros, resanes, fabricación de bases, entre otros, que sean necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, deberá realizarlos “El Proveedor”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá considerar que el panel repetidor a suministrar deberá conectarse al panel central del sistema contra incendios, ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 15</p>	
<p>Requerimientos para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de detección de incendios propuesto.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permitirá que esté presente personal de “El Instituto” designado por el “Administrador del contrato” Acatará el horario laboral de “El Instituto” que se menciona en el apartado <i>“12. Plazo y lugar de entrega de los bienes, prestación de los servicios y entrega de documentación”</i> del anexo técnico. Todo el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad de “El Instituto” Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto” No interrumpir la operación del CECyRD, durante las 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 15 y 16</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
actividades de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto. <ul style="list-style-type: none"> • Se hará responsable de cualquier daño causado dentro del área donde se realice el servicio; y correrá a su cargo el costo que genere el remplazo o reparación del mismo. • Para las maniobras de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, se deberá considerar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega en sitio. ○ El acceso de los componentes y accesorios deberá ser por la entrada al estacionamiento poniente, y por las escaleras. ○ Siguiendo la “Trayectoria de descarga”, como se señala en la Figura 10, considerando el uso de refuerzos (rieles) para evitar dañar el pasillo, teniendo en cuenta que está situada la “trinchera”. ○ No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 15 y 16	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 10: Croquis de accesos y rutas para maniobras. El “Administrador del contrato” dispondrá de un espacio dentro de las instalaciones del CECYRD que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 15 y 16	
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá designar al responsable de obra, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la instalación del sistema de detección de incendios</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 16	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Cleverit, S.A. DE C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Asimismo, “El Licitante” deberá considerar que en caso de resultar adjudicado deberá disponer la documentación que se menciona a continuación, conforme a las fechas indicadas en el numeral 15 <i>Entregables del presente Anexo Técnico</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entregar un Cronograma de actividades de la realización del servicio. • Diseño de la instalación del sistema de detección de incendios • Proporcionar una relación a recursos humanos para la ejecución del servicio, indicando el personal técnico y responsable de la obra capacitado y certificado por el fabricante, que realizará la instalación del sistema de detección de incendios. • Entregar el documento de maniobras para la realización de la instalación. • Acuerdo de confidencialidad • Contacto de soporte • Entregar un reporte semanal de actividades. • Manuales del sistema suministrado. • Informe de las pruebas finales de funcionamiento del sistema instalado. • Documento que contenga los parámetros de configuración y operación de los sistemas instalados. • Entregar los planos de instalación mecánica de los componentes del sistema instalado. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE- 055-2022 Página 16 y 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Cleverit, S.A. DE C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Documento de garantía Material de apoyo para la transferencia de conocimientos Bitácora final del servicio. Procedimiento de actuación en caso de siniestro. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 16 y 17	
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que la instalación, configuración y puesto en operación del sistema de detección de incendios, la realizara personal certificado por el fabricante de los equipos que conforman dicho sistema.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 17, 28 y 29	
<p>Pruebas al sistema.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar que en caso de resultar adjudicado realizará las siguientes pruebas funcionales al sistema de detección de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pruebas funcionales en el panel central y repetidores con generación de alarmas para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas y detección de componentes. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 17	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Transferencia de conocimientos.</p> <p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, proporcionará a seis personas designadas por el “Administrador del contrato” una transferencia de conocimientos, una vez finalizadas las pruebas de funcionamiento del sistema suministrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en la sala de juntas del piso 1, del edificio de Gobierno del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, con una duración de aproximadamente 3 horas, abordando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operación general del sistema suministrado. • Interpretación de alarmas y códigos de falla de los sistemas suministrados. • Revisión y configuración de parámetros de operación. • Interpretación, configuración y control del sistema contra incendios. • Monitoreo presencial de los sistemas suministrados. • Mantenimientos requeridos a los sistemas suministrados. • Manual digital con fichas técnicas de cada 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 17</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
componente del sistema y recomendaciones para su mantenimiento.					
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta que proporcionará el material de apoyo necesario para la transferencia de conocimientos, 10 días naturales previo al vencimiento de ejecución del servicio. Para la visita a instalaciones se requerirá la atención de las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, conforme a las siguientes indicaciones emitidas por la Coordinación de Seguridad y Protección Civil del Instituto (CSyPC):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Todo el personal antes de ingresar a las instalaciones deberá contar con equipo de protección personal durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones del INE; dicho equipo de protección se conforma de: <ol style="list-style-type: none"> a. Cubre bocas y su uso adecuado (el cual después de ser colocado no deberá manipular ni tocar con las manos, además de cambiar en caso de estar húmedo). b. Uso de Careta, googles o lentes de protección para ojos. c. No saludar de mano, beso o abrazo. d. Mantener distancia entre personas de cuando menos 1.50 m. e. Hacer uso del gel antibacterial en los puntos instalados para ello. f. Lavarse las manos frecuentemente y de manera obligatoria antes y después de entrar al sanitario. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 18</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>2. Atender las indicaciones del personal de la CSyPC, las cuales son:</p> <p>a. Que al ingresar a las instalaciones del INE toda persona deberá pasar por el punto de control de temperatura y si fuera el caso que alguien tuviera 37.5 °C de temperatura, no se le permitirá el acceso:</p> <p>b. Se le colocará gel antibacterial y de ser el caso que alguien no lo acepte, no se les permitirá el acceso.</p> <p>c. Personal que no cuente con equipo de protección personal, no se le permitirá el acceso.</p> <p>El equipo de protección personal que se menciona no es proporcionado por el INE ni la CSyPC; las empresas participantes deberán contemplar dicho equipo para su personal autorizado que realizara la visita a las instalaciones.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 18</p>	
<p>Soporte Técnico.</p> <p>“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica el procedimiento para solicitar el soporte técnico, el cual deberá incluir el número telefónico y/o correo electrónico, nombres de contactos, además de los pasos a seguir para el levantamiento de reportes por parte del “Supervisor del Contrato”, el horario para la atención y solución de reportes deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, durante un año a partir de la fecha de aceptación del sistema de detección de incendios del CCP, de acuerdo a los plazos otorgados en el numeral 11. Garantías, incisos a), c) y d).</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 18, 107 y 108</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Se requiere que “El Licitante” considere en su propuesta disponer de las modalidades de atención de reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo del incidente a solicitud del personal de “El Instituto”.</p> <p>“El Proveedor” deberá notificar los cambios de los datos de contacto de soporte técnico durante la vigencia del contrato y hasta los plazos otorgados en el numeral 11. Garantías, incisos a), c) y d), mediante el oficio correspondiente.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 18, 107 y 108</p>	
<p>Condiciones de visita a las instalaciones.</p> <p>“El Licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta técnica y económica de la adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, para lo cual, deberá asistir previo a la entrega de su propuesta técnica y económica a las instalaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160.</p> <p>Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido por los espacios en los que se desarrollará la instalación para efecto de que “El Licitante” pueda dimensionar las áreas y rutas que utilizará en caso de resultar adjudicado, al concluir su visita deberá recibir por parte de</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 18 y 19, 109</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal															
<p>el “Administrador del contrato” una constancia de asistencia la cual podrá adjuntar a su propuesta técnica. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el número máximo permitido es de 2 (dos) visitantes por empresa, la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 18 y 19, 109																
<p>“El Licitante” deberá comunicar mediante correo electrónico el nombre de las personas que acudirán a la visita, para ello, deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico, máximo a las 18:00 horas del día hábil anterior a la fecha publicada en la convocatoria para la visita a las instalaciones, a las siguientes direcciones de correo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Correo</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Israel Jaimes Hernández</td> <td>israel.jaimes@ine.mx</td> <td>01 771 71 7 6723</td> </tr> <tr> <td>Mario Armando Fosado Martínez</td> <td>mario.fosado@ine.mx</td> <td>01 771 717 6744</td> </tr> <tr> <td>Erick Nájera Hernández</td> <td>erick.najera@ine.mx</td> <td>01 771 717 6744</td> </tr> <tr> <td>Víctor Manuel Hernández Islas</td> <td>victor.hernandez@ine.mx</td> <td>01 771 717 6744</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono	Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 71 7 6723	Mario Armando Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 717 6744	Erick Nájera Hernández	erick.najera@ine.mx	01 771 717 6744	Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 717 6744		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 18 y 19, 109	
Nombre	Correo	Teléfono																		
Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 71 7 6723																		
Mario Armando Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 717 6744																		
Erick Nájera Hernández	erick.najera@ine.mx	01 771 717 6744																		
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 717 6744																		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>El día de la visita “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones del CECYRD para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario y fecha establecidos en la publicación de la convocatoria.</p> <p>Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” y pueda realizar el levantamiento de información, deberá portar en un lugar visible una identificación de la empresa o en su defecto una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional).</p> <p>Para la visita, se dispondrá de 20 minutos por Licitante para el recorrido y levantamiento de información; el horario será establecido conforme el orden en que se reciba el correo electrónico de confirmación que se indica en este apartado, considerando que el periodo de tiempo para la vista a las instalaciones estará comprendido de las 09:00 a las 18:00 horas.</p> <p>Para la visita a las instalaciones se requerirá la atención de medidas preventivas y de actuación respecto al COVID-19 para su aplicación, las cuales se notificarán mediante correo electrónico al momento de confirmar su visita.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 18 y 19, 109</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal						
<p>Confidencialidad a la información involucrada en el servicio.</p> <p>“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El Proveedor”, por lo que adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo forma parte de los documentos entregables indicados en el apartado de “Entregables” de este anexo técnico.</p> <p>“El Proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de este servicio, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.</p> <p>El personal de “El Instituto” designado por el “Administrador del Contrato”, que será responsable de intercambiar información mediante correo electrónico con “El Proveedor”, se enlista a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Correo</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Israel Jaimes</td> <td>israel.jaimes@ine.mx</td> <td>01 771 71 7 6723</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono	Israel Jaimes	israel.jaimes@ine.mx	01 771 71 7 6723		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 19 y 111	
Nombre	Correo	Teléfono									
Israel Jaimes	israel.jaimes@ine.mx	01 771 71 7 6723									

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Hernández				Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 19 y 111	
Mario Armando Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 717 6744					
Erick Nájera Hernández	erick.najera@ine.mx	01 771 717 6744					
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 717 6744					
<p>Se deberá considerar que el acceso a la información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el apartado de "Documentación solicitada" del anexo técnico.</p> <p>"El Licitante", deberá manifestar en su oferta técnica que en su caso de resultar adjudicado celebrará dicho acuerdo de confidencialidad.</p>							
<p>Garantías.</p> <p>"El Licitante" deberá adjuntar a su propuesta técnica, carta por escrito bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado garantice lo siguiente:</p> <p>a. Equipo. - Garantía por 1 año de todos los componentes del sistema de detección de incendios referidos en el apartado de "Requerimientos de la instalación del sistema de detección de incendios" del presente Anexo Técnico, por defecto de fábrica o daños en cualquiera de sus componentes, incluyendo la mano de obra y gastos de transporte que se generen para la sustitución y mantenimiento preventivo, indicando el modelo y número de serie.</p>				Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 20 y 112	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>b. Disponibilidad de componentes y refacciones. - Garantizar la disponibilidad de partes y refacciones nuevas y originales, para mantener la originalidad del bien ofertado en condiciones adecuadas de funcionamiento por un periodo mínimo de 5 años.</p> <p>c. Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla que comprometa el funcionamiento del equipo instalado, que requiera su reparación, deberá utilizar componentes y/o refacciones nuevas, en caso que no esten disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos y manteniendo la originalidad de fábrica en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla, así como absorber los gastos derivados de dichas acciones.</p> <p>d. Servicio de instalación. – Garantía por 1 año de la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema, a partir de la fecha de aceptación, incluyendo vicios ocultos, quedando obligado a resarcir los daños que resultasen a consecuencia de dichas actividades, así como disponer los materiales requeridos para la reparación de los daños, sin costo para “El Instituto”.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 20 y 112</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que en caso de resultar adjudicado entregará por escrito el procedimiento para la atención de garantías, el cual deberá incluir los números telefónicos, correos y nombres de los responsables de atender la garantía solicitada por personal de “El Instituto”, considerando un horario de atención de lunes a domingo durante las 24 horas del día, a partir de la fecha de aceptación y hasta la fecha de término de la garantía. Y que, en caso de cambio de domicilio, teléfono, contactos de soporte etc., durante la vigencia de la garantía entregada, notificará inmediatamente e incluso si es posible antes de realizar dicho cambio mediante oficio al “Administrador del contrato” los nuevos datos legales de la empresa y la actualización de los datos para el procedimiento para la atención de garantías.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 107 y 108</p>	
<p>“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, atenderá y dará solución a la garantía en un plazo no mayor a 8 días naturales, contados a partir de la fecha de reporte de falla por parte de personal de “El Instituto”. Todos los materiales utilizados en la reparación correrán a cargo de “El Proveedor”, sin que esto represente un costo adicional para “El Instituto”.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 20 y 113</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **Cleverit, S.A. DE C.V.**

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de ocurrir una falla que comprometa el funcionamiento del sistema instalado y que los componentes y/o refacciones requeridas para su reparación no estén disponibles para entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla, durante la vigencia de la garantía entregada. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 20 y 114</p>	
<p>“El Licitante” deberá integrar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, realizará al sistema de detección de incendios dos servicios de mantenimiento (uno cada seis meses), incluyendo mano de obra, accesorios y gastos de transporte que se generen durante la vigencia de la garantía.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 21</p>	
<p>Plazo y lugar de entrega de los bienes, prestación de los servicios y entrega de documentación.</p> <p>El plazo para la entrega de los bienes, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios será de 90 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 21</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>El plazo para remitir los documentos señalados en los entregables se establece en el apartado 15 del presente anexo.</p> <p>El lugar para la entrega de los bienes, los entregables y la ejecución de los servicios, será en el inmueble ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautila kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, en un horario de 09:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.</p> <p>En caso de que algún componente del sistema de detección de incendios no cumpla con las especificaciones solicitadas en el numeral 3. <i>Especificaciones Técnicas requeridas</i>, se tendrá por no recibido y de llegar al plazo máximo de entrega se aplicarán las penas convencionales establecidas en el numeral 8. <i>Penas Convencionales</i> de la presente convocatoria.</p> <p>Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.</p> <p>El funcionario responsable de recibir los bienes, los entregables, así como, de realizar la supervisión de la instalación y puesta en operación del sistema de detección de incendios será el supervisor del contrato</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 21</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Documentación Solicitada.</p> <p>“El Licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de cursos impartidos por el fabricante que demuestren que cuentan con el personal capacitado para la instalación de los equipos ofertados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicar su capacitación o certificación mediante certificados que tengan del fabricante y de instituciones como NFPA. • Incorporar al menos 3 contratos similares del servicio de la instalación del sistema de detección de incendios. 	Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 28 a 30</p> <p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 31 a106</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • “El Administrador del contrato” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo de “El Proveedor”, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 116</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> La petición del cambio de personal se realizará mediante Oficio por parte del supervisor del contrato, "El Proveedor" deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 116	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste el cumplimiento de las normas mencionadas en el apartado de "Normas aplicables" del anexo técnico. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 117	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la realización del servicio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 118	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que cuenta con las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar satisfactoriamente la instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha del sistema de detección de incendios. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 119	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 120	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado sin modificaciones y con las características especificadas por "El Instituto", soportando su propuesta con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 121	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español; en caso de que se encuentren en otro idioma, se presentará una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados en el apartado de "Requerimientos de la instalación del sistema de detección de incendios" del anexo técnico, de los siguientes componentes del sistema de detección de incendios que se mencionan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Panel de repetidor de alarmas conectado al panel central. Fuente de poder. Módulos de estación manual, sirenas y estrobos. Detectores multicriterio de humo y temperatura. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 123 a 248	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la que manifieste que, en caso de ser adjudicado, garantizará lo solicitado en el párrafo 1 del apartado 11 del presente anexo, referente al equipo, disponibilidad de componentes y refacciones, sustitución de componentes y refacciones y servicio de instalación. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 122	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, atenderá y dará solución a la garantía en un plazo no mayor a 8 días naturales, contados a partir de la fecha de reporte de falla por parte de personal de "El Instituto" y que todos los materiales utilizados en la reparación correrán a cargo de "El Proveedor", sin que esto represente un costo adicional para "El Instituto". 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 113	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la que manifieste que, de resultar adjudicado garantizará que en caso de ocurrir una falla que comprometa el funcionamiento del sistema instalado y que los componentes y/o refacciones requeridas para su reparación no estén disponibles para entrega inmediata, proporcionará de manera provisional partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que sustituirá por nuevos en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla, durante la vigencia de la garantía entregada. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022 Página 112	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: Cleverit, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Normas aplicables.</p> <p>“El Licitante” deberá incluir por escrito en su propuesta técnica que cumple con normas aplicables para el sistema de detección de incendios y sus componentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-002-STPS-2010 - Condiciones de seguridad-prevenición y protección contra incendios en los centros de trabajo. • NOM-003-SCFI-2014 - Productos eléctricos - Especificaciones de seguridad - Particularmente NMX-J-508-ANCE-2018 • NMX-S-069-SCFI-2020 - “Seguridad – Sistemas de alarmas de incendio y señalización – Aplicación, instalación, inspección, pruebas y mantenimiento”. 		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - Propuesta LP-INE-055-2022</p> <p>Página 117</p>	

Servidor público que realiza la evaluación.

Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel
 Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1446785
HASH:
EA91F6F44C1A0E384AF0AE9510385DE4BB6094111C1606
F6330F63C0E371B8C2

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Especificaciones técnicas requeridas. Edificio de Resguardo Documental. "El Licitante" deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema de detección de incendios, cumpliendo con los siguientes requerimientos mínimos: Detectores multicriterio de humo y temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Detector multicriterio de humo y temperatura, de tipo óptico (fototérmico), que no sea iónico ni de tipo láser. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Los detectores serán analógicos, de modo que cada uno tenga un código único en el sistema. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán permitir ubicar de manera precisa el detector que inicie la alarma. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán contar con una base individual para cada detector. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 271	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Deberán colocarse detectores en cada zona, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 1	
<ul style="list-style-type: none"> Se ubicarán en zonas de paso comunes del CCP. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 1	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 24 VCD 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de humedad de operación de 10% - 93% 		No Cumple	De la revisión a la ficha técnica incluida en la proposición, se identifica que está fuera del rango de humedad solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas",	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria,

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
		No Cumple	numeral 3.1 Edificio de Resguardo Documental, para este componente.		sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura de operación -20°C +60°C 		No Cumple	De la revisión a la ficha técnica incluida en la proposición, se identifica que está fuera del rango de temperatura solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", numeral 3.1 Edificio de Resguardo Documental, para este componente.	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con certificados UL y ULC 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Base con aislador 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 271	
Módulos de estación manual. <ul style="list-style-type: none"> Accionamiento simple (jalar palanca). 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276	
<ul style="list-style-type: none"> Con módulo de monitoreo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278	
<ul style="list-style-type: none"> LED indicador de estado. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278	<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p>“Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
		Si Cumple			INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276	
<ul style="list-style-type: none"> Con llave para restablecimiento. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276	
<ul style="list-style-type: none"> Alarma audible. 		No Cumple	De la revisión a la ficha técnica incluida en la proposición, no se identifica la especificación solicitada en el	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
		No Cumple	"Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", numeral 3.1 Edificio de Resguardo Documental, para este componente.		necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
Alarmas audio visible para pared		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Cuadrada, color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo estroboscópica. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Intensidad de sonido seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Tipo de candelas seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<p>Alarma visible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
		No Cumple	Técnicas” numeral 3 “Especificaciones Técnicas requeridas”, para este componente.		INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
Sirenas. <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el “Anexo 1 Especificaciones Técnicas” numeral 3 “Especificaciones Técnicas requeridas”, para este componente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: “Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
"El Licitante" deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 2	
Edificio de Gobierno. "El Licitante" deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
componentes del sistema de detección de incendios, cumpliendo con los siguientes requerimientos mínimos: Detectores multicriterio de humo y temperatura.					
<ul style="list-style-type: none"> Detector multicriterio de humo y temperatura, de tipo óptico (fototérmico), que no sea iónico ni de tipo láser. 					
<ul style="list-style-type: none"> Los detectores serán analógicos, de modo que cada uno tenga un código único en el sistema. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán permitir ubicar de manera precisa el detector que inicie la alarma. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán contar con una base individual para cada detector. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán colocarse detectores en cada zona, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 271	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Se ubicarán en zonas de paso comunes del CCP. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 2	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 24 VCD 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de humedad de operación de 10% - 93% 		No Cumple	De la revisión a la ficha técnica incluida en la proposición, se identifica que está fuera del rango de temperatura solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", numeral 3.2 Edificio de Gobierno, para este componente.	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura de operación -20°C +60°C 		No Cumple	De la revisión a la ficha técnica incluida en la proposición, se identifica que está fuera del rango de temperatura solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", numeral 3.2 Edificio de Gobierno, para este componente.	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con certificados UL y ULC 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 268	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Base con aislador 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 271	
Alarmas audio visible para pared. <ul style="list-style-type: none"> Cuadrada, color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo estroboscópica. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Intensidad de sonido seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo de candelas seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
Alarma visible. <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
			requeridas”, para este componente.		de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el “Anexo 1 Especificaciones Técnicas” numeral 3 “Especificaciones Técnicas requeridas”, para este componente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: “Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
Sirenas. <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		<p>No Cumple</p> <p>No Cumple</p>	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas		<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			requeridas", para este componente.		deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<p>"El Licitante" deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.</p> <p>"El Licitante" deberá señalar en su propuesta técnica que, para el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de detección de incendios, se cumple con cada una de las especificaciones señaladas, y en su caso, deberá resaltar aquellas que son diferentes, pero que cumplen con la función requerida, considerando siempre que sus características deberán ser superiores a las establecidas en el presente anexo.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 3	
<p>Cuarto de máquinas.</p> <p>"El Licitante" deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes del sistema de incendios, cumpliendo con los siguientes requerimientos mínimos:</p> <p>Detectores temperatura.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 269	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Detector de temperatura, de tipo óptico (fototérmico), que no sea iónico ni de tipo láser. 					
<ul style="list-style-type: none"> Los detectores serán analógicos, de modo que cada uno tenga un código único en el sistema. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 269	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán permitir ubicar de manera precisa el detector que inicie la alarma. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 269	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán contar con una base individual para cada detector. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 271	
<ul style="list-style-type: none"> Deberán colocarse detectores en cada zona, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
				Página 9	
<ul style="list-style-type: none"> Se ubicarán en zonas de paso comunes del CCP. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 9	
<ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación 24 VCD 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 269	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de humedad de operación de 10% - 93% 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 269	
<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperatura de operación -20°C +60°C 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 269	
<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con certificados UL y ULC 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 269	
<ul style="list-style-type: none"> Base con aislador 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 271	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Módulos de estación manual. <ul style="list-style-type: none"> Accionamiento simple (jalar palanca). 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276	
<ul style="list-style-type: none"> Con módulo de monitoreo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278	
<ul style="list-style-type: none"> LED indicador de estado. 		Si Cumple	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
		Si Cumple	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276	
<ul style="list-style-type: none"> Con llave para restablecimiento. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276	
<ul style="list-style-type: none"> Alarma audible. 		No Cumple	De la revisión a la ficha técnica incluida en la proposición, no se identifica la especificación solicitada en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", numeral 3.1 Edificio de	Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276 Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 276	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			Resguardo Documental, para este componente.		
Alarmas audio visible para pared <ul style="list-style-type: none"> Cuadrada, color rojo. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo estroboscópica. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Intensidad de sonido seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
<ul style="list-style-type: none"> Tipo de candelas seleccionable. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 265	
Alarma visible. <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		No Cumple	De la revisión integral de la		Incumplimiento a lo señalado en el numeral

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
			"Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		<p>No Cumple</p> <p>No Cumple</p>	<p>De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.</p>		<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Sirenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			Técnicas” numeral 3 “Especificaciones Técnicas requeridas”, para este componente.		INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 9	
Caseta de vigilancia principal de CECYRD. “El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica que realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de un tablero repetidor para el sistema de detección y extinción de incendios. Panel repetidor de monitoreo de alarmas conectado al panel central <ul style="list-style-type: none"> Compatible con el panel central actual Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Mostrar una señal óptica de alarma que localice la zona de detección 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278	
<ul style="list-style-type: none"> Conectado en red con el panel central. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 278	
Fuente de poder. <ul style="list-style-type: none"> Con soporte en activo de al menos con capacidad de 10 minutos de respaldo en estado de alarma y de 24 horas en condiciones de stand by. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)."

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Alarma visible. <ul style="list-style-type: none"> Voltaje de operación de 24 VCD. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Protección mínima IP 54. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> De color rojo para emergencias y ámbar para alertas. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria,

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No Cumple	Foja	Fundamento legal
			"Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
Sirenas. <ul style="list-style-type: none"> Configurables con una frecuencia de sonido 85 DB a 120 DB. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
<ul style="list-style-type: none"> Protección contra agua y polvo IP54. 		No Cumple	De la revisión integral de la proposición, no se identifican fichas técnicas mediante		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			las cuales se puedan validar las especificaciones solicitadas en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 3 "Especificaciones Técnicas requeridas", para este componente.		"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

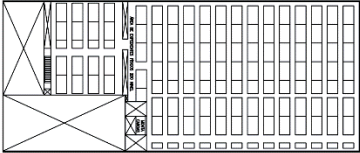
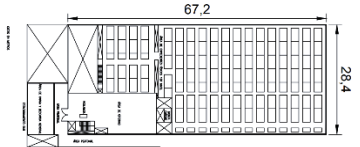
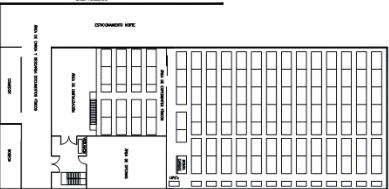
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal												
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta técnica, que los componentes estarán conectados y deberán ser compatibles con el sistema de detección y extinción de incendios actualmente instalado Marca: Mircom Modelo: FX-3500RCU.</p> <p>Especificaciones técnicas requeridas para la instalación.</p> <p>Áreas de instalación del sistema de detección de incendios en el edificio de resguardo documental.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de los siguientes componentes de un sistema de detección de incendios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detector multicriterio de humo y temperatura</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>Estaciones manuales</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sirenas con estrobo</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Alarma visible</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Detector multicriterio de humo y temperatura	189	Estaciones manuales	15	Sirenas con estrobo	15	Alarma visible	3	Sirenas	3		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 4	
Componente	Total																
Detector multicriterio de humo y temperatura	189																
Estaciones manuales	15																
Sirenas con estrobo	15																
Alarma visible	3																
Sirenas	3																

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Asimismo “El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica la instalación de los componentes en las siguientes áreas:</p>  <p>Figura 1: nivel 1</p>  <p>Figura 2: Planta baja</p>  <p>Figura 3: Sótano</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 4 y 5	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

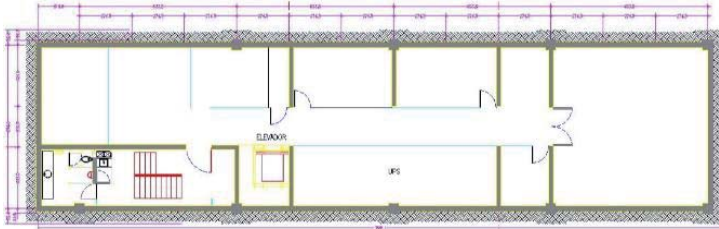
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar y plasmar en su propuesta técnica lo siguiente: Para la instalación del sistema de detección de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El suministro del cableado, tubería, soportes y accesorios necesarios para la instalación y conexión del sistema de detección de incendios deberá ser nuevo. • El suministro de un sistema de detección de incendios, tomando en cuenta que las areas a proteger son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Edificio de Resguardo Documental <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivel 1 ▪ Planta baja ▪ Sotano • La colocación de los detectores, sin obstrucciones que impidan su correcta operación. • La configuración de los detectores de humo en el panel central mediante zonas cruzadas, con el fin de prevenir falsas alarmas. • Deberán colocarse detectores en cada zona o espacio a proteger, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio • Deberá considerar que los componentes a suministrar se conectarán al panel central ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 6	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

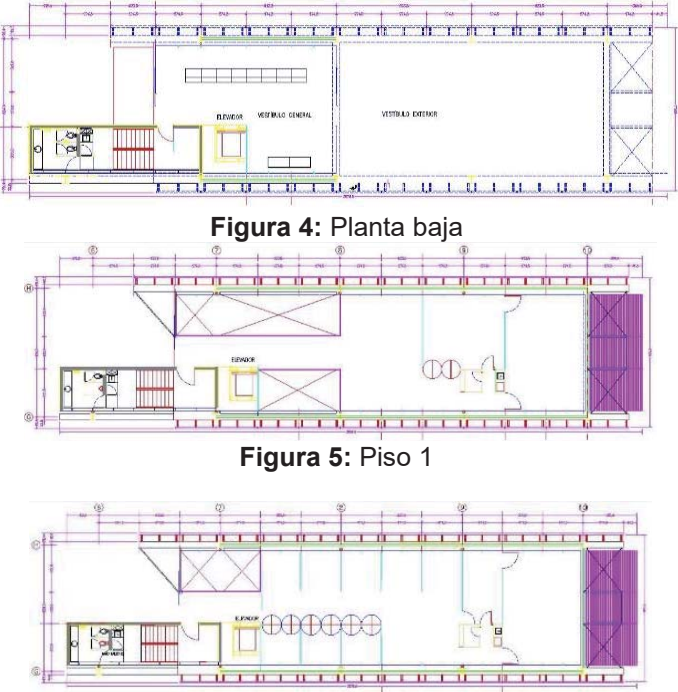
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal												
<p>Área de instalación del sistema de detección de incendios en el Edificio de Gobierno.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de los siguientes componentes de un sistema de detección de incendios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detector multicriterio de humo y temperatura</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Estaciones manuales</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sirenas con estrobo</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Alarma visible</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Detector multicriterio de humo y temperatura	66	Estaciones manuales	15	Sirenas con estrobo	15	Alarma visible	3	Sirenas	3		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 6	
Componente	Total																
Detector multicriterio de humo y temperatura	66																
Estaciones manuales	15																
Sirenas con estrobo	15																
Alarma visible	3																
Sirenas	3																
<p>Asimismo “El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica la instalación de los componentes en las siguientes áreas:</p>  <p>Figura 3: Sótano</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 6 a 8													

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

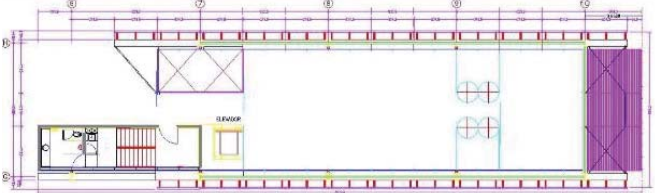
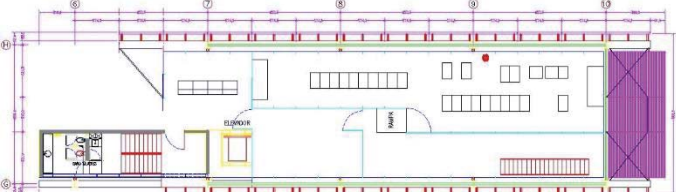
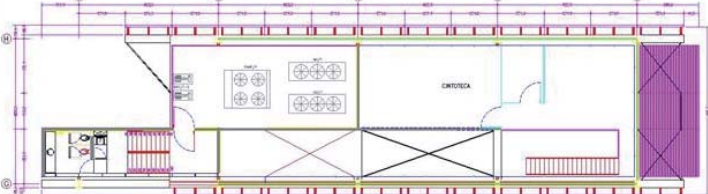
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 4: Planta baja</p> <p>Figura 5: Piso 1</p> <p>Figura 6: Piso 2</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 6 a 8	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 7: Piso 3</p>  <p>Figura 8: Piso 4</p>  <p>Figura 9: Piso 5</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 6 a 8	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar y plasmar en su propuesta técnica lo siguiente: Para la instalación del sistema de detección de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El suministro del cableado, tubería, soportes y accesorios necesarios para la instalación y conexión del sistema de detección de incendios deberá ser nuevo. • El suministro de un sistema de detección para el cual tomando en cuenta que las áreas a proteger son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Edificio de gobierno <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sótano ▪ Piso 1 ▪ Piso 2 ▪ Piso 3 ▪ Piso 4 ▪ Piso 5 • Deberán colocarse detectores en cada zona o espacio a proteger, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. • Deberá considerar que los componentes a suministrar se conectarán al panel central ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 8 y 9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

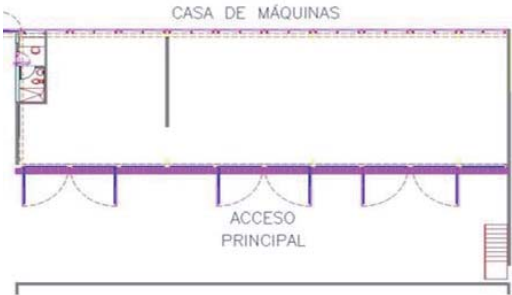
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal												
<p>“El Licitante”, previo a la presentación de su propuesta técnica, deberá visitar el inmueble dónde se realizará la instalación, a fin realizar un levantamiento de información, las condiciones para realizar la visita se encuentran detalladas en el apartado 9 del presente anexo. No se tomarán como válidas aquellas propuestas que se presenten sin haber cumplido con este requisito.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 9													
<p>Área de instalación del nuevo sistema de detección de incendios en el cuarto de máquinas.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de los siguientes componentes de un sistema de detección de incendios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detector multicriterio de humo y temperatura</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Estaciones manuales</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sirenas con estrobo</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Alarmas visibles</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Detector multicriterio de humo y temperatura	6	Estaciones manuales	5	Sirenas con estrobo	5	Alarmas visibles	1	Sirenas	1		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 9	
Componente	Total																
Detector multicriterio de humo y temperatura	6																
Estaciones manuales	5																
Sirenas con estrobo	5																
Alarmas visibles	1																
Sirenas	1																

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Asimismo “El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica la instalación de los componentes en las siguientes áreas:</p>  <p>Figura 10: cuarto de maquinas</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 9	
<p>“El Licitante” deberá considerar y plasmar en su propuesta técnica lo siguiente: Para la instalación del sistema de detección y extinción de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El suministro del cableado, tubería, soportes y accesorios necesarios para la instalación y conexión del sistema de detección de incendios deberá ser nuevo. • La colocación de los detectores, sin obstrucciones que impidan su correcta operación. • La configuración de los detectores de humo en el panel mediante zonas cruzadas, con el fin de prevenir falsas alarmas. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal								
<ul style="list-style-type: none"> Deberán colocarse detectores en cada zona o espacio a proteger, teniendo en cuenta que la cobertura máxima de cada uno de ellos será de 9 metros de radio. Deberá considerar que los componentes a suministrar se conectarán al panel central ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 9									
<p>Instalación de un panel repetidor en la caseta de vigilancia del CECYRD.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro e instalaciones de un panel repetidor, alarmas visibles y sirenas en la caseta de vigilancia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Panel repetidor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Alarmas visibles</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sirenas</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Componente	Total	Panel repetidor	1	Alarmas visibles	1	Sirenas	1		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 10	
Componente	Total												
Panel repetidor	1												
Alarmas visibles	1												
Sirenas	1												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta económica el suministro, instalación y configuración de un panel repetidor de alarmas en la caseta de vigilancia del CECYRD.</p>  <p>Figura 11: caseta de vigilancia principal de cecyrd</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ubicación del panel repetidor de alarmas del sistema contra incendios será en el interior de la caseta principal de vigilancia, el gabinete del panel repetidor deberá contar con llave para su acceso. • La alimentación eléctrica de panel repetidor que se ubicará en la caseta de vigilancia deberá conectarse al sistema de energía ininterrumpida, en los tableros que indique el supervisor del contrato. • Deberá considerar que todos los componentes, materiales y accesorios requeridos deberán ser nuevos. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 10	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> Todos los materiales, herramientas, mano de obra, maniobras y adecuaciones físicas, tales como: desmontaje y montaje de paneles de vidrio, plafón, huecos, demolición de muros, resanes, fabricación de bases, entre otros, que sean necesarios para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, deberá realizarlos “El Proveedor”. Deberá considerar que el panel repetidor a suministrar deberá conectarse al panel central del sistema contra incendios, ubicado en el 4to piso del Edificio de Gobierno. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 10	
<p>Requerimientos para la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de detección de incendios propuesto.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar en su propuesta los siguientes requerimientos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permitirá que esté presente personal de “El Instituto” designado por el “Administrador del contrato” Acatará el horario laboral de “El Instituto” que se menciona en el apartado <i>“12. Plazo y lugar de entrega de los bienes, prestación de los servicios y entrega de documentación”</i> del anexo técnico. Todo el personal de la empresa deberá identificarse en todo momento mediante un gafete visible proporcionado por el personal de seguridad de “El Instituto” Atender a los procedimientos y directrices de seguridad del inmueble establecidas por “El Instituto” 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 10	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.


Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • No interrumpir la operación del CECyRD, durante las actividades de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto. • Se hará responsable de cualquier daño causado dentro del área donde se realice el servicio; y correrá a su cargo el costo que genere el remplazo o reparación del mismo. • Para las maniobras de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema propuesto, se deberá considerar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ○ Entrega en sitio. ○ El acceso de los componentes y accesorios deberá ser por la entrada al estacionamiento poniente, y por las escaleras. ○ Siguiendo la "Trayectoria de descarga", como se señala en la Figura 10, considerando el uso de refuerzos (rieles) para evitar dañar el pasillo, teniendo en cuenta que está situada la "trinchera". ○ No podrá hacer uso del elevador de servicio de personal para ninguna maniobra de carga. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 10	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
 <p>Figura 10: Croquis de accesos y rutas para maniobras. El “Administrador del contrato” dispondrá de un espacio dentro de las instalaciones del CECYRD que habilitará como bodega para el resguardo de equipos, materiales y herramientas.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 10	
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, deberá designar al responsable de obra, quien acompañará en todo momento al personal técnico durante la instalación del sistema de detección de incendios</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 11	
<p>Asimismo, “El Licitante” deberá considerar que en caso de resultar adjudicado deberá disponer la documentación que se menciona a continuación, conforme a las fechas indicadas en el numeral 15 <i>Entregables del presente Anexo Técnico</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entregar un Cronograma de actividades de la realización del servicio. • Diseño de la instalación del sistema de detección de incendios 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 11 y 12	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar una relación a recursos humanos para la ejecución del servicio, indicando el personal técnico y responsable de la obra capacitado y certificado por el fabricante, que realizará la instalación del sistema de detección de incendios. • Entregar el documento de maniobras para la realización de la instalación. • Acuerdo de confidencialidad • Contacto de soporte • Entregar un reporte semanal de actividades. • Manuales del sistema suministrado. • Informe de las pruebas finales de funcionamiento del sistema instalado. • Documento que contenga los parámetros de configuración y operación de los sistemas instalados. • Entregar los planos de instalación mecánica de los componentes del sistema instalado. • Documento de garantía • Material de apoyo para la transferencia de conocimientos • Bitácora final del servicio. • Procedimiento de actuación en caso de siniestro. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 11 y 12	
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que la instalación, configuración y puesto en operación del sistema de detección de incendios, la realizara personal certificado por el fabricante de los equipos que conforman dicho sistema.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 12	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Pruebas al sistema.</p> <p>“El Licitante” deberá considerar que en caso de resultar adjudicado realizará las siguientes pruebas funcionales al sistema de detección de incendios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pruebas funcionales en el panel central y repetidores con generación de alarmas para verificar el correcto funcionamiento de las alarmas y detección de componentes. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 12	
<p>Transferencia de conocimientos.</p> <p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, proporcionará a seis personas designadas por el “Administrador del contrato” una transferencia de conocimientos, una vez finalizadas las pruebas de funcionamiento del sistema suministrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>La transferencia de conocimientos se deberá llevar a cabo de manera presencial en la sala de juntas del piso 1, del edificio de Gobierno del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, con una duración de aproximadamente 3 horas, abordando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operación general del sistema suministrado. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 12	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación de alarmas y códigos de falla de los sistemas suministrados. • Revisión y configuración de parámetros de operación. • Interpretación, configuración y control del sistema contra incendios. • Monitoreo presencial de los sistemas suministrados. • Mantenimientos requeridos a los sistemas suministrados. • Manual digital con fichas técnicas de cada componente del sistema y recomendaciones para su mantenimiento. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 12	
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta que proporcionará el material de apoyo necesario para la transferencia de conocimientos, 10 días naturales previo al vencimiento de ejecución del servicio. Para la visita a instalaciones se requerirá la atención de las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, conforme a las siguientes indicaciones emitidas por la Coordinación de Seguridad y Protección Civil del Instituto (CSyPC):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Todo el personal antes de ingresar a las instalaciones deberá contar con equipo de protección personal durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones del INE; dicho equipo de protección se conforma de: <ol style="list-style-type: none"> a. Cubre bocas y su uso adecuado (el cual después de ser colocado no deberá manipular ni tocar con las manos, además de cambiar en caso de estar húmedo). b. Uso de Careta, googles o lentes de protección para ojos. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 12 y 13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>c. No saludar de mano, beso o abrazo. d. Mantener distancia entre personas de cuando menos 1.50 m. e. Hacer uso del gel antibacterial en los puntos instalados para ello. f. Lavarse las manos frecuentemente y de manera obligatoria antes y después de entrar al sanitario.</p> <p>2. Atender las indicaciones del personal de la CSyPC, las cuales son:</p> <p>a. Que al ingresar a las instalaciones del INE toda persona deberá pasar por el punto de control de temperatura y si fuera el caso que alguien tuviera 37.5 °C de temperatura, no se le permitirá el acceso: b. Se le colocará gel antibacterial y de ser el caso que alguien no lo acepte, no se les permitirá el acceso. c. Personal que no cuente con equipo de protección personal, no se le permitirá el acceso.</p> <p>El equipo de protección personal que se menciona no es proporcionado por el INE ni la CSyPC; las empresas participantes deberán contemplar dicho equipo para su personal autorizado que realizara la visita a las instalaciones.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 12 y 13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Soporte Técnico.</p> <p>“El Licitante” deberá integrar a su propuesta técnica el procedimiento para solicitar el soporte técnico, el cual deberá incluir el número telefónico y/o correo electrónico, nombres de contactos, además de los pasos a seguir para el levantamiento de reportes por parte del “Supervisor del Contrato”, el horario para la atención y solución de reportes deberá ser de lunes a domingo las 24 horas del día, durante un año a partir de la fecha de aceptación del sistema de detección de incendios del CCP, de acuerdo a los plazos otorgados en el numeral 11. Garantías, incisos a), c) y d).</p> <p>Se requiere que “El Licitante” considere en su propuesta disponer de las modalidades de atención de reportes mediante: a) vía telefónica, b) correo electrónico, c) internet y d) visitas en sitio; dependiendo del incidente a solicitud del personal de “El Instituto”.</p> <p>“El Proveedor” deberá notificar los cambios de los datos de contacto de soporte técnico durante la vigencia del contrato y hasta los plazos otorgados en el numeral 11. Garantías, incisos a), c) y d), mediante el oficio correspondiente.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 13	
<p>Condiciones de visita a las instalaciones.</p> <p>“El Licitante” será responsable del levantamiento de información para la generación de su propuesta técnica y económica de la adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, para lo cual, deberá asistir previo a la entrega de su propuesta técnica y</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 13 y 14	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal									
<p>económica a las instalaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD), ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160.</p> <p>Lo anterior, con el objeto de realizar un recorrido por los espacios en los que se desarrollará la instalación para efecto de que “El Licitante” pueda dimensionar las áreas y rutas que utilizará en caso de resultar adjudicado, al concluir su visita deberá recibir por parte de el “Administrador del contrato” una constancia de asistencia la cual podrá adjuntar a su propuesta técnica. El no asistir a la visita a las instalaciones, será causa de desechamiento.</p> <p>La visita a las instalaciones es obligatoria, el número máximo permitido es de 2 (dos) visitantes por empresa, la asistencia se corroborará con el registro de asistencia que se firme y que quedará bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 13 y 14										
<p>“El Licitante” deberá comunicar mediante correo electrónico el nombre de las personas que acudirán a la visita, para ello, deberá enviar obligatoriamente un correo electrónico, máximo a las 18:00 horas del día hábil anterior a la fecha publicada en la convocatoria para la visita a las instalaciones, a las siguientes direcciones de correo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Correo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Israel Jaimes Hernández</td> <td>israel.jaimes@ine.mx</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mario Armando Fosado Martínez</td> <td>mario.fosado@ine.mx</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo		Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	0	Mario Armando Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	0		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 14	
Nombre	Correo													
Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	0												
Mario Armando Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	0												

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico		Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Erick Nájera Hernández	erick.najera@ine.mx	01 771 717 6744	Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 14	
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 717 6744				
<p>El día de la visita “El Licitante” deberá presentarse en las instalaciones del CECYRD para la visita con el personal arriba mencionado, en el horario y fecha establecidos en la publicación de la convocatoria.</p> <p>Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” y pueda realizar el levantamiento de información, deberá portar en un lugar visible una identificación de la empresa o en su defecto una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional).</p> <p>Para la visita, se dispondrá de 20 minutos por Licitante para el recorrido y levantamiento de información; el horario será establecido conforme el orden en que se reciba el correo electrónico de confirmación que se indica en este apartado, considerando que el periodo de tiempo para la vista a las instalaciones estará comprendido de las 09:00 a las 18:00 horas.</p> <p>Para la visita a las instalaciones se requerirá la atención de medidas preventivas y de actuación respecto al COVID-19 para su aplicación, las cuales se notificarán mediante correo electrónico al momento de confirmar su visita.</p>						
Confidencialidad a la información involucrada en el servicio.						

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal												
<p>“El Instituto” requiere confidencialidad de la información que intercambiará con “El Proveedor”, por lo que adquiere la obligación de establecer un acuerdo de confidencialidad respecto de toda la información y documentación que disponga de “El Instituto” y en el que se comprometa a utilizar dicha documentación de forma reservada, no divulgar ni comunicar la misma, impedir copia o revelación de dicha información a terceros y no utilizar para fines distintos a la ejecución del contrato, dicho acuerdo forma parte de los documentos entregables indicados en el apartado de “<i>Entregables</i>” de este anexo técnico.</p> <p>“El Proveedor” deberá limitar el acceso a la información y documentación de este servicio, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla y se hace responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.</p> <p>El personal de “El Instituto” designado por el “Administrador del Contrato”, que será responsable de intercambiar información mediante correo electrónico con “El Proveedor”, se enlista a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="94 1211 982 1406"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Correo</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Israel Jaimes Hernández</td> <td>israel.jaimes@ine.mx</td> <td>01 771 71 7 6723</td> </tr> <tr> <td>Mario Armando Fosado Martínez</td> <td>mario.fosado@ine.mx</td> <td>01 771 717 6744</td> </tr> <tr> <td>Erick Nájera Hernández</td> <td>erick.najera@ine.mx</td> <td>01 771 717 6744</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Correo	Teléfono	Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 71 7 6723	Mario Armando Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 717 6744	Erick Nájera Hernández	erick.najera@ine.mx	01 771 717 6744		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 14 y 15	
Nombre	Correo	Teléfono															
Israel Jaimes Hernández	israel.jaimes@ine.mx	01 771 71 7 6723															
Mario Armando Fosado Martínez	mario.fosado@ine.mx	01 771 717 6744															
Erick Nájera Hernández	erick.najera@ine.mx	01 771 717 6744															

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
Víctor Manuel Hernández Islas	victor.hernandez@ine.mx	01 771 717 6744		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 14 y 15	
<p>Se deberá considerar que el acceso a la información se realizará únicamente durante la vigencia del contrato establecida en el apartado de "Documentación solicitada" del anexo técnico.</p> <p>"El Licitante", deberá manifestar en su oferta técnica que en su caso de resultar adjudicado celebrará dicho acuerdo de confidencialidad.</p>							
<p>Garantías.</p> <p>"El Licitante" deberá adjuntar a su propuesta técnica, carta por escrito bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado garantice lo siguiente:</p> <p>a. Equipo. - Garantía por 1 año de todos los componentes del sistema de detección de incendios referidos en el apartado de "Requerimientos de la instalación del sistema de detección de incendios" del presente Anexo Técnico, por defecto de fábrica o daños en cualquiera de sus componentes, incluyendo la mano de obra y gastos de transporte que se generen para la sustitución y mantenimiento preventivo, indicando el modelo y número de serie.</p> <p>b. Disponibilidad de componentes y refacciones. - Garantizar la disponibilidad de partes y refacciones nuevas y originales, para mantener la originalidad del bien ofertado en</p>				Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 15, 52 y 53	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>condiciones adecuadas de funcionamiento por un periodo mínimo de 5 años.</p> <p>c. Sustitución de componentes y refacciones. - Garantizar por 1 año que ante una falla que comprometa el funcionamiento del equipo instalado, que requiera su reparación, deberá utilizar componentes y/o refacciones nuevas, en caso que no estén disponibles de entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos y manteniendo la originalidad de fábrica en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla, así como absorber los gastos derivados de dichas acciones.</p> <p>d. Servicio de instalación. – Garantía por 1 año de la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema, a partir de la fecha de aceptación, incluyendo vicios ocultos, quedando obligado a resarcir los daños que resultasen a consecuencia de dichas actividades, así como disponer los materiales requeridos para la reparación de los daños, sin costo para “El Instituto”.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 15, 52 y 53	
<p>“El Licitante” deberá manifestar en su propuesta técnica que en caso de resultar adjudicado entregará por escrito el procedimiento para la atención</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 15	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
de garantías, el cual deberá incluir los números telefónicos, correos y nombres de los responsables de atender la garantía solicitada por personal de "El Instituto" , considerando un horario de atención de lunes a domingo durante las 24 horas del día, a partir de la fecha de aceptación y hasta la fecha de término de la garantía. Y que, en caso de cambio de domicilio, teléfono, contactos de soporte etc., durante la vigencia de la garantía entregada, notificará inmediatamente e incluso si es posible antes de realizar dicho cambio mediante oficio al "Administrador del contrato" los nuevos datos legales de la empresa y la actualización de los datos para el procedimiento para la atención de garantías.					
"El Licitante" deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, atenderá y dará solución a la garantía en un plazo no mayor a 8 días naturales, contados a partir de la fecha de reporte de falla por parte de personal de "El Instituto" . Todos los materiales utilizados en la reparación correrán a cargo de "El Proveedor" , sin que esto represente un costo adicional para "El Instituto" .		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 15	
"El Licitante" deberá integrar a su propuesta técnica una carta por escrito, en la que, en caso de resultar adjudicado, garantice lo siguiente:		Si Cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<ul style="list-style-type: none"> En caso de ocurrir una falla que comprometa el funcionamiento del sistema instalado y que los componentes y/o refacciones requeridas para su reparación no estén disponibles para entrega inmediata, podrán ser aceptadas de manera provisional, partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla, durante la vigencia de la garantía entregada. 				Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 16	
<p>“El Licitante” deberá integrar en su propuesta técnica que, en caso de resultar adjudicado, realizará al sistema de detección de incendios dos servicios de mantenimiento (uno cada seis meses), incluyendo mano de obra, accesorios y gastos de transporte que se generen durante la vigencia de la garantía.</p>		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 16	
<p>Plazo y lugar de entrega de los bienes, prestación de los servicios y entrega de documentación.</p>					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>El plazo para la entrega de los bienes, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios será de 90 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.</p> <p>El plazo para remitir los documentos señalados en los entregables se establece en el apartado 15 del presente anexo.</p> <p>El lugar para la entrega de los bienes, los entregables y la ejecución de los servicios, será en el inmueble ubicado en la carretera a San Juan Tilcuautla kilómetro 5.4, Col. Ex Hacienda la Concepción, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, en un horario de 09:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.</p> <p>En caso de que algún componente del sistema de detección de incendios no cumpla con las especificaciones solicitadas en el numeral 3. <i>Especificaciones Técnicas requeridas</i>, se tendrá por no recibido y de llegar al plazo máximo de entrega se aplicarán las penas convencionales establecidas en el numeral 8. <i>Penas Convencionales</i> de la presente convocatoria.</p> <p>Para el caso de maniobras que impliquen una afectación en la operación del área, tales como ruido, generación de polvo, vibraciones, traslado de equipos, etc., se deberán acordar con el supervisor del contrato los días y horarios en que podrán llevarse a cabo.</p>		Si Cumple		<p>Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 16</p> <p>Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO</p>	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
El funcionario responsable de recibir los bienes, los entregables, así como, de realizar la supervisión de la instalación y puesta en operación del sistema de detección de incendios será el supervisor del contrato		Si Cumple		Página 16	
<p>Documentación Solicitada.</p> <p>“El Licitante” deberá entregar por escrito junto con su propuesta técnica la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificado de cursos impartidos por el fabricante que demuestren que cuentan con el personal capacitado para la instalación de los equipos ofertados. 	<ul style="list-style-type: none"> Indicar su capacitación o certificación mediante certificados que tengan del fabricante y de instituciones como NFPA. Incorporar al menos 3 contratos similares del servicio de la instalación del sistema 	No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica capacitaciones y/o certificaciones por parte del fabricante tal y como se señala en el “Anexo 1 Especificaciones Técnicas” numeral 14 “Documentación solicitada”, de la convocatoria.		<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p>“Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).”</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
	de detección de incendios.				
<ul style="list-style-type: none"> “El Administrador del contrato” se reserva el derecho de solicitar cambios en el equipo de trabajo de “El Proveedor”, en caso de que el personal no cubra las actividades requeridas o bien no demuestre contar con la capacitación necesaria para la realización de sus actividades. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica capacitaciones y/o certificaciones por parte del fabricante tal y como se señala en el “Anexo 1 Especificaciones Técnicas” numeral 14		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que: “Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			"Documentación solicitada", de la convocatoria.		
<ul style="list-style-type: none"> La petición del cambio de personal se realizará mediante Oficio por parte del supervisor del contrato, "El Proveedor" deberá realizarlo máximo 2 días naturales posteriores a la fecha de la solicitud. 		No Cumple	De la revisión integral a la proposición del licitante; se advierte que, en la documentación presentada, no se identifica capacitaciones y/o certificaciones por parte del fabricante tal y como se señala en el "Anexo 1 Especificaciones Técnicas" numeral 14 "Documentación		<p>Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2, segundo párrafo de la convocatoria, el cual señala que:</p> <p>"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
			solicitada”, de la convocatoria.		
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste el cumplimiento de las normas mencionadas en el apartado de “Normas aplicables” del anexo técnico. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO página 259	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que manifieste que cuenta con el equipo de protección personal necesario y adecuado para la realización del servicio. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 260	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que cuenta con las herramientas, materiales y equipos que le permitirán realizar satisfactoriamente la instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha del sistema de detección de incendios. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 261	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la cual manifieste que asumirá los gastos de transporte que se generen debido a la reparación y sustitución de componentes durante la vigencia de la garantía. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 262	
<ul style="list-style-type: none"> Una carta en la que se compromete a instalar componentes nuevos, de marca, originales y disponibles en el mercado sin 					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
modificaciones y con las características especificadas por "El Instituto", soportando su propuesta con las fichas técnicas. No se aceptarán componentes diseñados especialmente para soportar los requerimientos.		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 263	
<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas del fabricante en idioma español; en caso de que se encuentren en otro idioma, se presentará una traducción simple al español que muestre las características técnicas de los bienes ofertados, subrayando las características con las cuales compruebe los requerimientos solicitados en el apartado de "Requerimientos de la instalación del sistema de detección de incendios" del anexo técnico, de los siguientes componentes del sistema de detección de incendios que se mencionan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Panel de repetidor de alarmas conectado al panel central. Fuente de poder. Módulos de estación manual, sirenas y estrobos. Detectores multicriterio de humo y temperatura. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 264 a 310	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la que manifieste que, en caso de ser adjudicado, garantizará lo solicitado en el párrafo 1 del apartado 11 del presente anexo, referente al equipo, disponibilidad de 		Si Cumple			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
componentes y refacciones, sustitución de componentes y refacciones y servicio de instalación.				Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 52	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, atenderá y dará solución a la garantía en un plazo no mayor a 8 días naturales, contados a partir de la fecha de reporte de falla por parte de personal de "El Instituto" y que todos los materiales utilizados en la reparación correrán a cargo de "El Proveedor", sin que esto represente un costo adicional para "El Instituto". 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 52 y 53	
<ul style="list-style-type: none"> Carta en la que manifieste que, de resultar adjudicado garantizará que en caso de ocurrir una falla que comprometa el funcionamiento del sistema instalado y que los componentes y/o refacciones requeridas para su reparación no estén disponibles para entrega inmediata, proporcionará de manera provisional partes y/o componentes que no sean nuevos, mismos que sustituirá por nuevos en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha de diagnóstico de la falla, durante la vigencia de la garantía entregada. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 53	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios, de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: IEMBK, S.A. DE C.V.

Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico	Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que <u>No Cumple</u>	Foja	Fundamento legal
<p>Normas aplicables.</p> <p>“El Licitante” deberá incluir por escrito en su propuesta técnica que cumple con normas aplicables para el sistema de detección de incendios y sus componentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOM-002-STPS-2010 - Condiciones de seguridad-prevenición y protección contra incendios en los centros de trabajo. • NOM-003-SCFI-2014 - Productos eléctricos - Especificaciones de seguridad - Particularmente NMX-J-508-ANCE-2018 • NMX-S-069-SCFI-2020 - “Seguridad – Sistemas de alarmas de incendio y señalización – Aplicación, instalación, inspección, pruebas y mantenimiento”. 		Si Cumple		Documento de referencia: 06 - 4.2 SOBRE TECNICO Página 259	

Servidor público que realiza la evaluación.

Mtro. Félix Manuel De Brasdefer Coronel
Director de Operaciones del CECYRD

FIRMADO POR: DE BRASDEFER CORONEL FELIX MANUEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1446786
HASH:
B5793C95F60A7C3F637A3B820DDDD0A56CFDD92135BB69
645D373A891DFCF2C8

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANEXO

Evaluación Económica

(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)

Derivado del contenido de la oferta económica solicitada en el **numeral 4.3. de la convocatoria**, y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el **numeral 5.2. “Criterio de evaluación económica”** de la convocatoria, la evaluación económica fue realizada para la **partida única**, por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalada** por el **Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación de los precios ofertados**, informando el resultado desglosado, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo**. -----

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANEXO 3

Análisis de Precios No Aceptables

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica
Número LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios,
de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)

Análisis de Precios no Aceptables de la Investigación de Mercado

29 de septiembre de 2022

Partida	Descripción breve del bien o servicio	Unidad	Sur eléctrica S. de R.L. de C.V.		Tier 4 Power Solutions S.A. de C.V.		Edelva Transformaciones. de C.V.		CleverIT, S.A. de C.V.		Disoiit, S.A.S. de C.V.		Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) (Unitario antes de I.V.A. + 10 %)
			Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.	Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.	Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.	Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.	Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.	
Única	Servicio de instalación, configuración puesta en operación de un sistema de detección de incendios.	Servicio	1	\$496,616.00	1	\$1,039,180.00	1	\$1,034,158.00	1	\$834,003.78	1	\$901,518.37	\$991,670.21
	Suministro de los componentes del sistema de detección de incendios a instalar.	Pieza	1	\$2,126,890.60	1	\$2,129,907.00	1	\$2,427,424.00	1	\$3,578,714.64	1	\$4,024,778.70	\$2,670,166.40
			SUBTOTAL	\$2,623,506.60	SUBTOTAL	\$3,169,087.00	SUBTOTAL	\$3,461,582.00	SUBTOTAL	\$4,412,718.41	SUBTOTAL	\$4,926,297.07	
			I.V.A.	\$419,761.06	I.V.A.	\$507,053.92	I.V.A.	\$553,853.12	I.V.A.	\$706,034.95	I.V.A.	\$788,207.53	
			TOTAL	\$3,043,267.66	TOTAL	\$3,676,140.92	TOTAL	\$4,015,435.12	TOTAL	\$5,118,753.36	TOTAL	\$5,714,504.60	

Mediana de la Investigación de Mercado (Subtotal antes de I.V.A.)	\$3,461,582.00
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) (Subtotal antes de I.V.A. + 10 %)	\$3,807,740.20

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68.

El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:

I. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

II. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.
b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y
c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica
Número LP-INE-055/2022

**Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios,
 de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)**
**Análisis de Precios no Aceptables de la propuesta presentada que cumple técnicamente
 con base en la Investigación de Mercado**

29 de septiembre de 2022

Partida	Descripción breve del bien o servicio	Unidad	Cleverit, S.A. de C.V.		Precio Aceptable (Mediana de la investigación de mercado) (Unitario antes de I.V.A. + 10 %)
			Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.	
Única	Servicio de instalación, configuración puesta en operación de un sistema de detección de incendios.	Servicio	1	\$996,770.20	\$991,670.21
	Suministro de los componentes del sistema de detección de incendios a instalar.	Pieza	1	\$2,710,827.21	\$2,670,166.40
			SUBTOTAL	\$3,707,597.41	
			I.V.A.	\$593,215.59	
			TOTAL	\$4,300,813.00	
			Precio Aceptable		

Precio No Aceptable	
----------------------------	--

Mediana de la Investigación de Mercado (Subtotal antes de I.V.A.)	\$3,461,582.00
Precio Aceptable (Mediana de la Investigación de Mercado) (Subtotal antes de I.V.A. + 10 %)	\$3,807,740.20

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
Artículo 68.

El cálculo de los precios no aceptables se realizará cuando se utilicen los criterios de evaluación de puntos y porcentajes y binario, el cálculo de los precios convenientes sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente:

I. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por las Áreas compradoras, cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del Contrato porque resulta superior al porcentaje del diez por ciento a que hace referencia la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones, así como para efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 43, fracción III del artículo 44 o primer y segundo párrafos del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones.

Para calcular cuándo un precio no es aceptable, los responsables de evaluar la oferta económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:

II. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:

a. Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor.

b. En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y

c. Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana.

A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XLI del artículo 2 del Reglamento de Adquisiciones o, en su caso, el porcentaje señalado en el segundo párrafo del artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.

Artículo 79. Para efectos de proceder a la evaluación de la oferta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto ofertado.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANEXO 4

Evaluación Económica

(conforme a los numerales 4.3. y 5.2. de la convocatoria)

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

Número LP-INE-055/2022

Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios,
de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)

Evaluación Económica

29 de septiembre de 2022

Partida	Descripción breve del bien o servicio	Unidad	Cleverit, S.A. de C.V.	
			Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.
Única	Servicio de instalación, configuración puesta en operación de un sistema de detección de incendios.	Servicio	1	\$996,770.20
	Suministro de los componentes del sistema de detección de incendios a instalar.	Pieza	1	\$2,710,827.21
			SUBTOTAL	\$3,707,597.41
			I.V.A.	\$593,215.59
			TOTAL	\$4,300,813.00

- 1) La oferta se encuentra firmada: Sí cumple.
- 2) Los importes se encuentran en letra: Sí cumple.
- 3) Las cantidades ofertadas cumplen con lo señalado en la convocatoria: Sí cumple.

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANEXO A

“Precios Adjudicados de conformidad con la evaluación económica realizada en términos del Artículo 68 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral”

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica
Número LP-INE-055/2022
**Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de detección de incendios,
de la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)**
Anexo A
Precios Adjudicados de conformidad con la evaluación económica realizada en términos del Artículo 68 de las de la Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral
29 de septiembre de 2022

Partida	Descripción breve del bien o servicio	Unidad	Cleverit, S.A. de C.V.		Cleverit, S.A. de C.V.	
			Precios Ofertados		Precios Adjudicados	
			Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.	Cantidad	Precio Unitario Antes de I.V.A.
Única	Servicio de instalación, configuración puesta en operación de un sistema de detección de incendios.	Servicio	1	\$996,770.20	1	\$991,670.21
	Suministro de los componentes del sistema de detección de incendios a instalar.	Pieza	1	\$2,710,827.21	1	\$2,670,166.40
			SUBTOTAL	\$3,707,597.41	SUBTOTAL	\$3,661,836.61
			I.V.A.	\$593,215.59	I.V.A.	\$585,893.86
			TOTAL	\$4,300,813.00	TOTAL	\$4,247,730.47

Nota: Para efectos de evaluación económica se tomará en cuenta el Monto total antes de IVA (Subtotal).

Se verificará que todos los precios ofertados sean precios aceptables y convenientes.

En caso de que el Monto total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicará hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de la Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

Servidores Públicos

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Subdirectora de Adquisiciones	Mtro. Leopoldo Alberto Sales Rivero Director de Recursos Materiales y Servicios
El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones adscrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitir prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.	El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitir prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales;". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

FIRMADO POR: MEDINA ROBERTO ALEJANDRO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 1454051
HASH:
098EB3444941C7EAA645389451A169962F28728FE12AF3
463863D984A71C0837

FIRMADO POR: MARÍA DEL SOCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 1454051
HASH:
098EB3444941C7EAA645389451A169962F28728FE12AF3
463863D984A71C0837

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 1454051
HASH:
098EB3444941C7EAA645389451A169962F28728FE12AF3
463863D984A71C0837

FIRMADO POR: SALES RIVERO LEOPOLDO ALBERTO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral
ID: 1454051
HASH:
098EB3444941C7EAA645389451A169962F28728FE12AF3
463863D984A71C0837

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-055/2022, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)”

ANEXO 5

Oferta Económica presentada por el Licitante que resultó adjudicado

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PROPUESTA ECONÓMICA

**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE
DETECCIÓN DE INCENDIOS, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL
CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECYRD)**



Anexo 6

OFERTA ECONÓMICA

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022.

**C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E.**

Partida	Descripción breve del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario antes de I.V.A.
Única	Servicio de instalación, configuración puesta en operación de un sistema de detección de incendios.	Servicio	1	\$996,770.20
	Suministro de los componentes del sistema de detección de incendios a instalar.	Pieza	1	\$2,710,827.21
			Subtotal	\$3,707,597.41
			I.V.A.	\$593,215.59
			Total	\$4,300,813.00

Monto total antes de I.V.A. (Subtotal) en letra: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 41/100 M.N.

**Protesto lo necesario
Cleverit, S.A. de C.V.
Felipe Ramírez Cruz
Representante Legal**

